

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир»

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛА ЗУБОВКА ЗУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ТАТРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2013 – 2017 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.**

**РЭМ.МК-2-36/36-13-ТСН**

**Книга 2 «Обосновывающие материалы»**

**Том 2 «Электронная модель»**

**Новосибирск**

**2013 г.**

---

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир»

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Zubovskogo sel'soveta

Tatarskogo rayona

S.A. Daleцкий

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Генеральный директор

ООО УК «РусЭнергоМир»

A.Г. Дьячков

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛА ЗУБОВКА ЗУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ТАТРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2013 – 2017 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.**

**РЭМ.МК-2-36/36-13-ТСН**

**Книга 2 «Обосновывающие материалы»**

**Том 2 «Электронная модель»**

Руководитель проекта

A.Ю. Годлевский

Главный инженер проекта

Н.Н. Пелевина

**Новосибирск**

**2013 г.**

**СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

Руководитель проекта	А.Ю. Годлевский
Главный инженер проекта	Н.Н. Пелевина
Администратор проекта	С.Г. Петренко
Ведущий инженер-проектировщик систем ТГ и В	О.В. Суяркова
Инженер-проектировщик систем ТГ и В	Е.В. Лосев
Инженер-энергоаудитор	Г.А. Ельцов

**СОСТАВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛА ЗУБОВКА ЗУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОДИ 2013 – 2017 ГГ. И ДО 2028 Г.**

I. Книга 1 «Утверждаемая часть»

Том 1 «Пояснительная записка»

II. Книга 2 «Обосновывающие материалы»

Том 1 «Существующее положение»

III. Книга 2 «Обосновывающие материалы»

Том 2 «Электронная модель»

IV. Книга 2 «Обосновывающие материалы»

Том 3 «Перспективные балансы и предложения по модернизации»

**СОДЕРЖАНИЕ**

	Лист
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	8
3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	10
3.1 Общие положения	10
3.2 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	11
3.3 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	12
3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	14
3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	18
3.6 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	18
3.7 Схемы теплоснабжения источников тепловой энергии	19
3.8 Обозначения принятые на схемах теплоснабжения	19
3.9 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	29
Приложение А. Существующая схема тепловой сети с. Зубовка	31
Приложение Б. Схема тепловой сети с. Зубовка после реконструкции (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).	33
Приложение В. Сводная таблица гидравлического расчета по потребителям от тепловой котельной (существующая схема)	35
Приложение Г. Сводная таблица гидравлического расчета по потребителям от тепловой котельной после реконструкции (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).	37
Приложение Д. Сводная таблица гидравлического расчета по участкам от теп-	39

---

ловой котельной (существующая схема)	
Приложение Е. Сводная таблица гидравлического расчета по участкам от тепловой котельной после реконструкции (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).	41
Приложение Ж. Установка дроссельных шайб после реконструкции тепловой сети с. Зубовка (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).	43
Приложение И. Сводная таблица гидравлического расчета по источнику теплоснабжения с. Зубовка	45

## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Теплоснабжение** – система обеспечения тепловой энергией жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей.

**Система теплоснабжения** – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

**Схема теплоснабжения** – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Источник тепловой энергии** – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

**Базовый режим работы источника тепловой энергии** – режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника.

**Пиковый режим работы источника тепловой энергии** – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями.

**Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения** (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

**Радиус эффективного теплоснабжения** – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

**Тепловая сеть** – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос-

ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

**Тепловая мощность** (далее – мощность) – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.



## ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения села Зубовка Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013–2017 гг. и на период до 2028 г. разработана в соответствии с муниципальным контрактом №2 от 02.12.13, шифр РЭМ.МК-2-36/36-13-ТСН «Выполнение работ по разработке Схемы теплоснабжения Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013–2017 гг. и на период до 2028 г.», заключенного между Администрацией Зубовского сельсовета Татарского района и ООО УК «РусЭнергоМир».

Основанием для разработки схемы теплоснабжения села Зубовка Зубовского сельсовета является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения Зубовского сельсовета на 2013 – 2017 гг. и на период до 2028 г.

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП.

Целью разработки схемы теплоснабжения является формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

В качестве технической базы для разработки схемы теплоснабжения Заказчиком была предоставлена следующая информация:

- Генеральный план Муниципального образования Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области;
- эксплуатационная документация (утвержденный температурный график источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии и т.д.);
- конструктивные данные по видам прокладки тепловых сетей и их конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления ТЭР на собственные нужды и т.д.).

### 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 3.1 Общие положения

Электронная модель системы теплоснабжения с. Зубовка сформирована на базе геоинформационной системы «Zulu» с программно-расчетным модулем «ZuluThermo» (далее по тексту – Электронная модель). Данная Электронная модель разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения с. Зубовка;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения с. Зубовка;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития поселка;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения с. Зубовка;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития.

Разработанная Электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общей электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения с. Зубовка, привязанных к топографической основе;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.).

### 3.2 Графическое представление объектов системы теплоснабжения

ГИС «Zulu» поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и проч.) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения (рисунок 3.1). Ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу становится готовой для топологического анализа. Это исключает длительный этап занесения информации о связях между объектами.

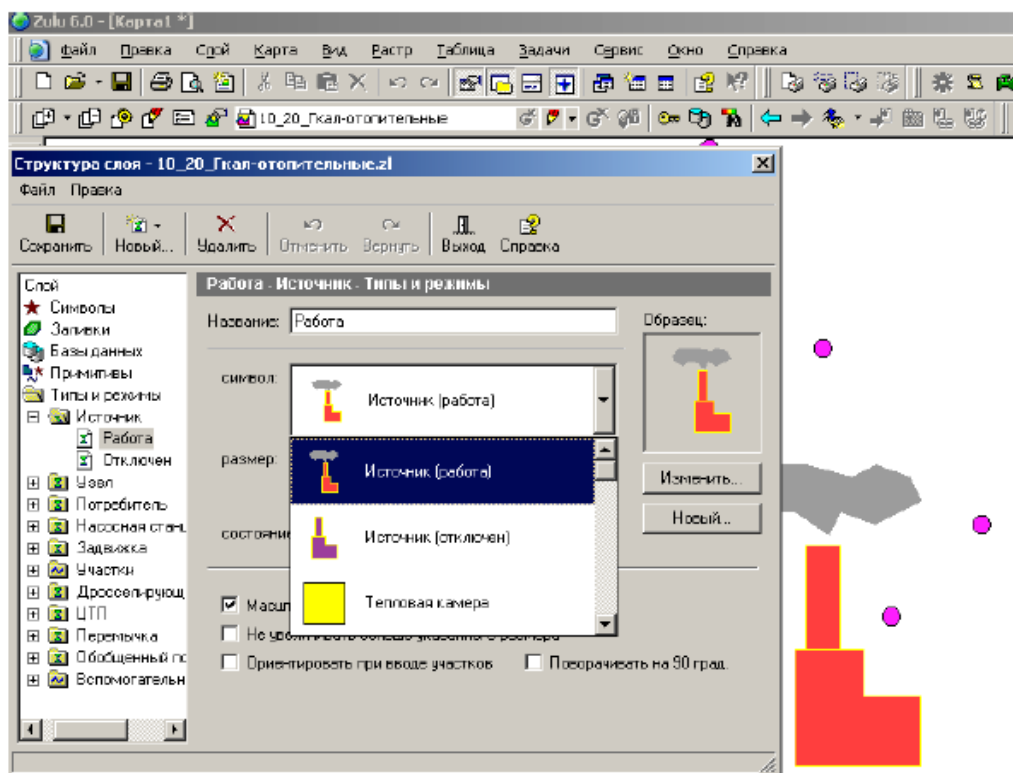


Рисунок 3.1 – Стили отображения различных (состояний)  
классифицируемых объектов

Программно-расчетный модуль «ZuluThermo» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

Схемы тепловых сетей с зубовка от источника теплоснабжения до потребителей тепловой энергии до и после реконструкции представлены в приложениях А и Б соответственно.


### 3.3 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В «ZuluThermo» есть функция паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

#### 3.3.1 Паспортизация источника тепловой энергии

В паспорте источника тепловой энергии отображается следующая информация: наименование источника, номер источника, геодезическая отметка, режим работы источника, напор в подающей линии, напор в обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д. Графическое изображение паспорта источника тепловой энергии приведено на рисунке 3.2.

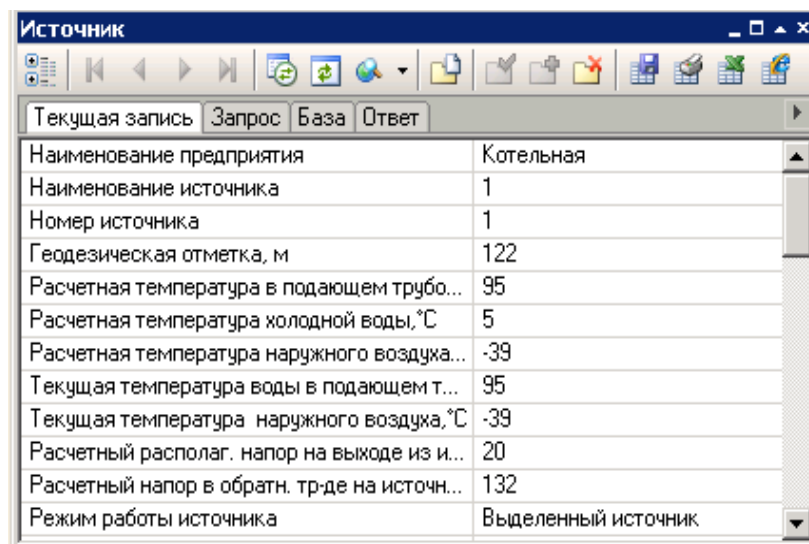


Текущая запись	
Наименование предприятия	Котельная
Наименование источника	1
Номер источника	1
Геодезическая отметка, м	122
Расчетная температура в подающем трубо...	95
Расчетная температура холодной воды, °C	5
Расчетная температура наружного воздуха...	-39
Текущая температура воды в подающем т...	95
Текущая температура наружного воздуха, °C	-39
Расчетный располагаемый напор на выходе из и...	20
Расчетный напор в обратн. тр-де на источн...	132
Режим работы источника	Выделенный источник

Рисунок 3.2 – Паспорт источника тепловой энергии

#### 3.3.2 Паспортизация участка тепловой сети

В паспорте участка тепловой сети отражается следующая информация: начало и конец участка, внутренний диаметр, длина участка, способ прокладки, нормативные потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д.

Графическое изображение паспорта участка тепловой сети приведено на рисунке 3.3.

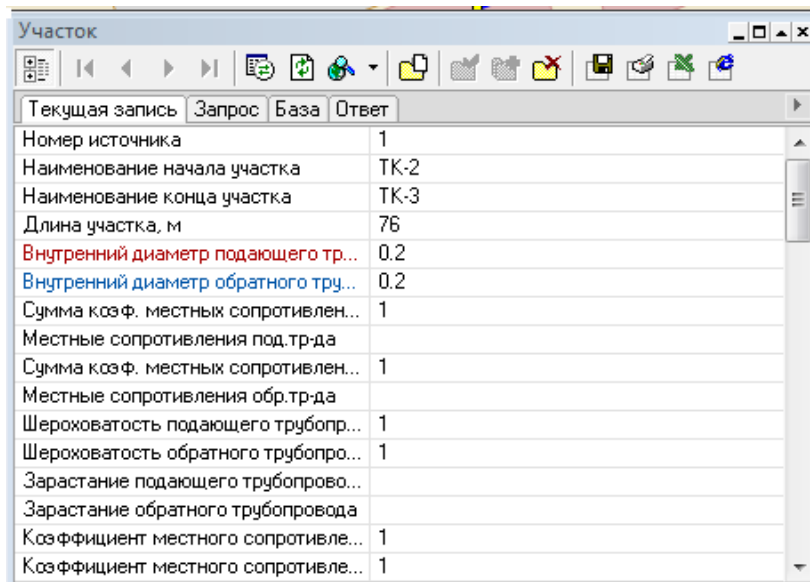


Текущая запись		Запрос	База	Ответ
Номер источника				1
Наименование начала участка				ТК-2
Наименование конца участка				ТК-3
Длина участка, м				76
Внутренний диаметр подающего тру...				0.2
Внутренний диаметр обратного тру...				0.2
Сумма коэф. местных сопротивлен...				1
Местные сопротивления под.тр-да				
Сумма коэф. местных сопротивлен...				1
Местные сопротивления обр.тр-да				
Шероховатость подающего трубопр...				1
Шероховатость обратного трубопро...				1
Зарастание подающего трубопрово...				
Зарастание обратного трубопровода				
Кэффициент местного сопротивле...				1
Кэффициент местного сопротивле...				1

Рисунок 3.3 – Паспорт участка тепловой сети

### 3.3.3 Паспортизация потребителя тепловой энергии

В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая информация: адрес узла ввода, наименование узла, номер источника, геодезическая отметка, схема подключения потребителя, нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д. Графическое изображение паспорта потребителя тепловой энергии приведено на рисунке 3.4.

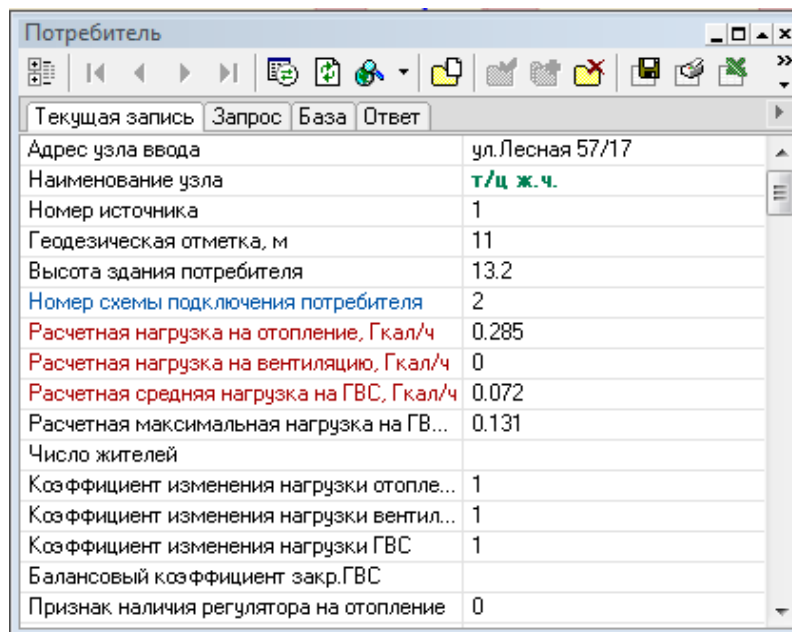


Текущая запись		Запрос	База	Ответ
Адрес узла ввода				ул.Лесная 57/17
Наименование узла				т/ц ж.ч.
Номер источника				1
Геодезическая отметка, м				11
Высота здания потребителя				13.2
Номер схемы подключения потребителя				2
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч				0.285
Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч				0
Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч				0.072
Расчетная максимальная нагрузка на ГВ...				0.131
Число жителей				
Кэффициент изменения нагрузки отопле...				1
Кэффициент изменения нагрузки вентил...				1
Кэффициент изменения нагрузки ГВС				1
Балансовый коэффициент закр.ГВС				
Признак наличия регулятора на отопление				0

Рисунок 3.4 – Паспорт потребителя тепловой энергии

### 3.3.4 Паспортизация узла тепловой сети

В паспорте узла тепловой сети отражается следующая информация: адрес, наименование узла, номер источника, геодезическая отметка, схема подключения узла, нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д. Графическое изображение паспорта узла тепловой сети приведено на рисунке 3.5.

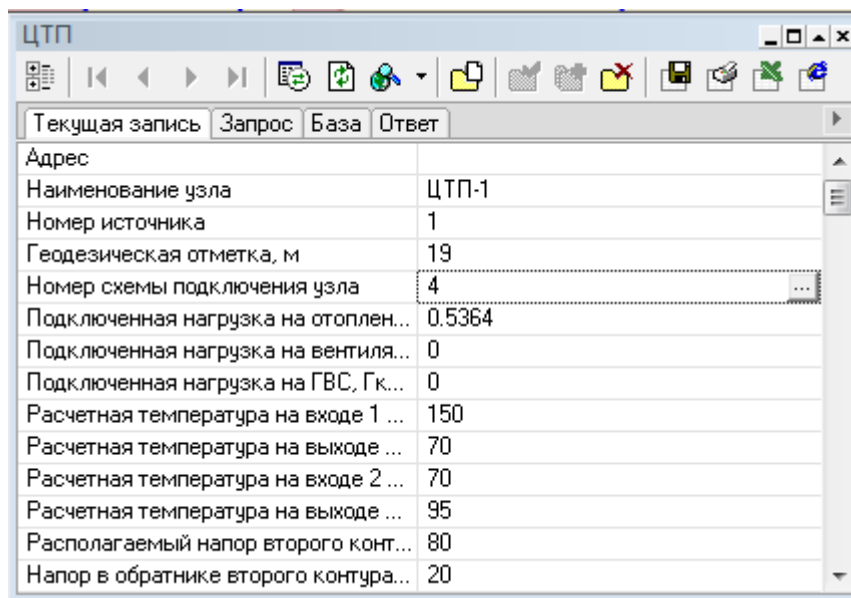

ЦТП	
Текущая запись   Запрос   База   Ответ	
Адрес	
Наименование узла	ЦТП-1
Номер источника	1
Геодезическая отметка, м	19
Номер схемы подключения узла	4
Подключенная нагрузка на отоплен...	0.5364
Подключенная нагрузка на вентиля...	0
Подключенная нагрузка на ГВС, Гк...	0
Расчетная температура на входе 1 ...	150
Расчетная температура на выходе ...	70
Расчетная температура на входе 2 ...	70
Расчетная температура на выходе ...	95
Располагаемый напор второго конт...	80
Напор в обратнике второго контура...	20

Рисунок 3.5 – Паспорт узла тепловой сети

### 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Программно-расчетный модуль «ZuluThermo» позволяет проводить расчеты тупиковых и кольцевых сетей (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубных или многотрубных систем теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающих от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. Схемы подключения потребителей и расчетные схемы присоединения центральных тепловых пунктов к тепловой сети подробно представлены в руководстве пользователя «ZuluThermo».

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.



Гидравлические расчеты тепловых сетей, проводимые в «ZuluThermo»:

- наладочный расчет;
- поверочный расчет;
- конструкторский расчет.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Составляется баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при моделировании аварийных ситуаций, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температуры теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, рас-



ходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплоснабжения. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Для наглядной иллюстрации результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского) строится пьезометрический график.

Пьезометрический график представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя (рисунок 3.6). На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

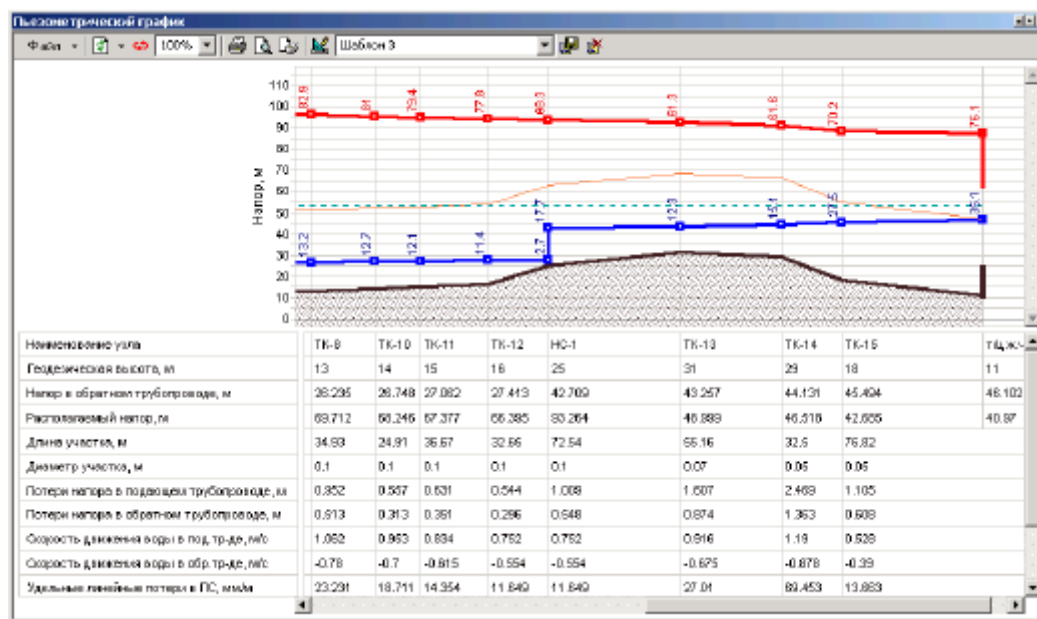


Рисунок 3.6 – Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Сводные таблицы гидравлических расчетов по потребителям и участкам тепловых сетей с. Зубовка до и после реконструкции представлены в приложениях В, Г, Д и Е. По результатам гидравлических расчетов произведена установка дроссельных шайб для увязки гидравлических режимов всех потребителей, перечень которых представлен в приложении Ж.

### **3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии**

Программно-расчетный модуль «ZuluThermo» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значений:

- расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;
- расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;
- температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;
- средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

«ZuluThermo» позволяет моделировать любые режимы эксплуатации с учетом:

- изменения режима регулирования отпуска теплоты;
- присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;
- замены одних трубопроводов на другие.

### **3.6 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя**

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов в течение года. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по каждому месяцу с учетом работы трубопроводов тепловой сети в различные периоды (летний, зимний). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

В «ZuluThermo» просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Расчеты потерь тепловой энергии в тепловых сетях до и после реконструкции при ее передаче также приведены в приложениях.

### 3.7 Схемы теплоснабжения источников тепловой энергии

Существующее положение системы теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии содержит следующую информацию:

– схему системы теплоснабжения по источнику тепловой энергии, расположенному в с. Зубовка;

– результаты гидравлического расчета по источнику тепловой энергии, расположенному в с. Зубовка (наименование участка, протяженность, диаметр, напор в конечном узле, потери напора, фактический расход теплоносителя);

– пьезометрические графики;

– характеристики потребителей (наименование, плановая и фактическая температура внутреннего воздуха после проведения наладки, температура сетевой воды на входе и выходе, величина расчетная и фактическая тепловой нагрузки на отопление).

Сводная таблица гидравлического расчета по источнику теплоснабжения с. Зубовка представлена в приложении И.

### 3.8 Обозначения, принятые на схемах теплоснабжения

Данный раздел посвящен описанию объектов, необходимых для построения математической модели тепловой сети.

Далее представлены обозначения каждого элемента математической модели тепловой сети.

Условное обозначение источника в зависимости от режима работы:



Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный» (рисунок 3.7). Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.



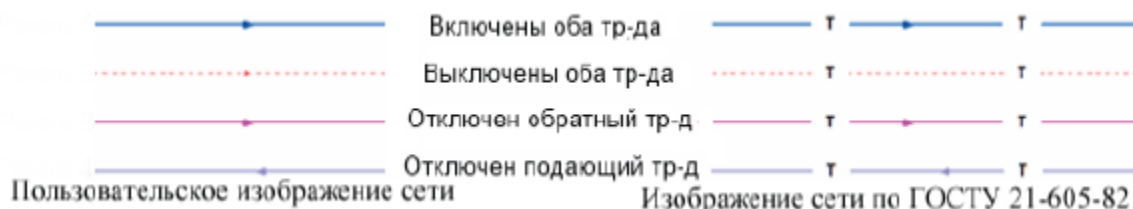


Рисунок 3.7 – Режимы изображения участка тепловой сети

Далее представлены условные обозначения потребителей в зависимости от режима работы:

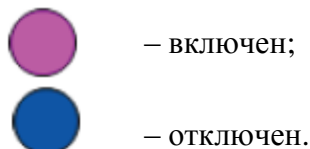


Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы:

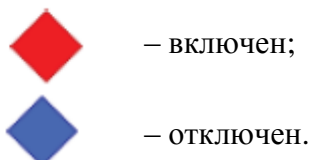

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлический режим сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

Далее также представлены условные обозначения объектов:

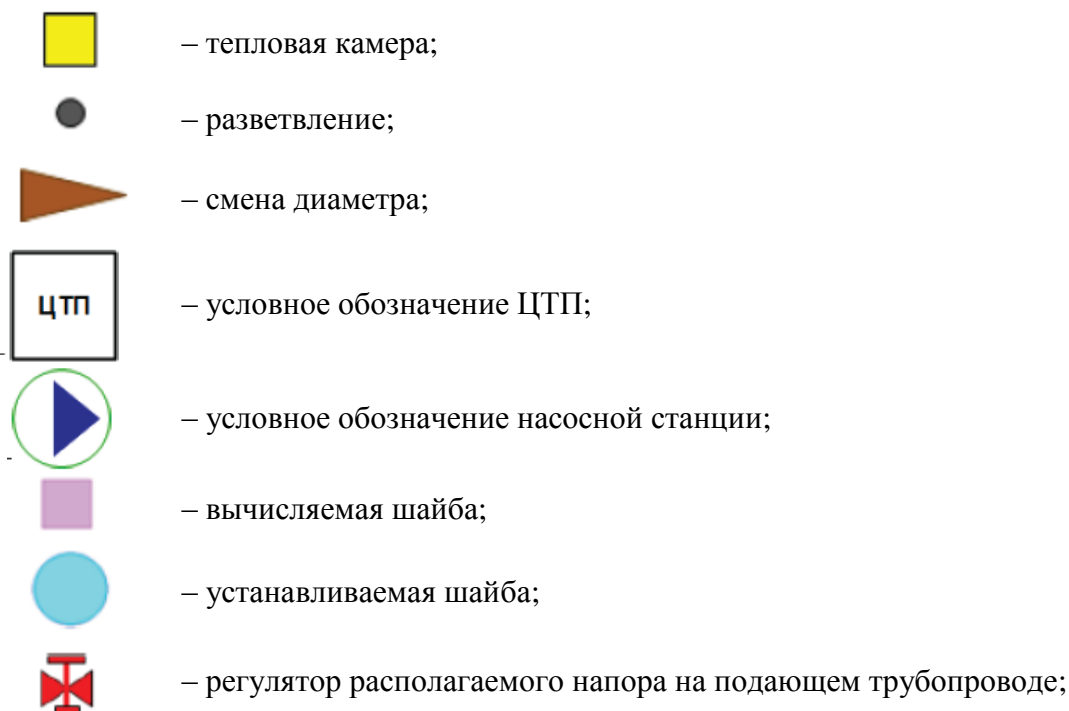



– регулятор располагаемого напора на обратном трубопроводе;



– регулятор давления на подающем трубопроводе;



– регулятор давления на обратном трубопроводе.

Условное обозначение задвижки в зависимости от режима работы:



– включена;



– отключена.

Условное обозначение переключки в зависимости от режима работы:



– включена;



– отключена.

### 3.9 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

В настоящее время система теплоснабжения с. Казачий Мыс имеет неустойчивый гидравлический режим, а также теплоснабжение потребителей происходит по температурному графику  $T_1=75$  °С,  $T_2=50$  °С, присутствуют участки тепловой сети с заниженным диаметром трубопровода.

На рисунке 3.8 представлен пьезометрический график участка тепловой сети от тепловой котельной до детского сада (существующий режим).

На рисунке 3.9 представлен пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до школы (существующий режим).

На рисунке 3.10 представлен пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до жилого здания №25 по ул. Куйбышева (существующий режим).

Из рисунков видно, что при существующих параметрах системы теплоснабжения на участках тепловой имеют место высокие удельные потери (более 8 мм/м), а также высокие скорости движения теплоносителя и как следствие высокий расход теплоносителя и большие затраты электрической энергии на его перекачку (теплоносителя) по тепловой сети.

Для решения данной проблемы предлагается перейти на температурный график теплоснабжения  $T_1=95$  °С,  $T_2=70$  °С, выполнить замену участков трубопровода тепловой сети на расчетный диаметр, а также провести регулировку гидравлического режима тепловой сети.

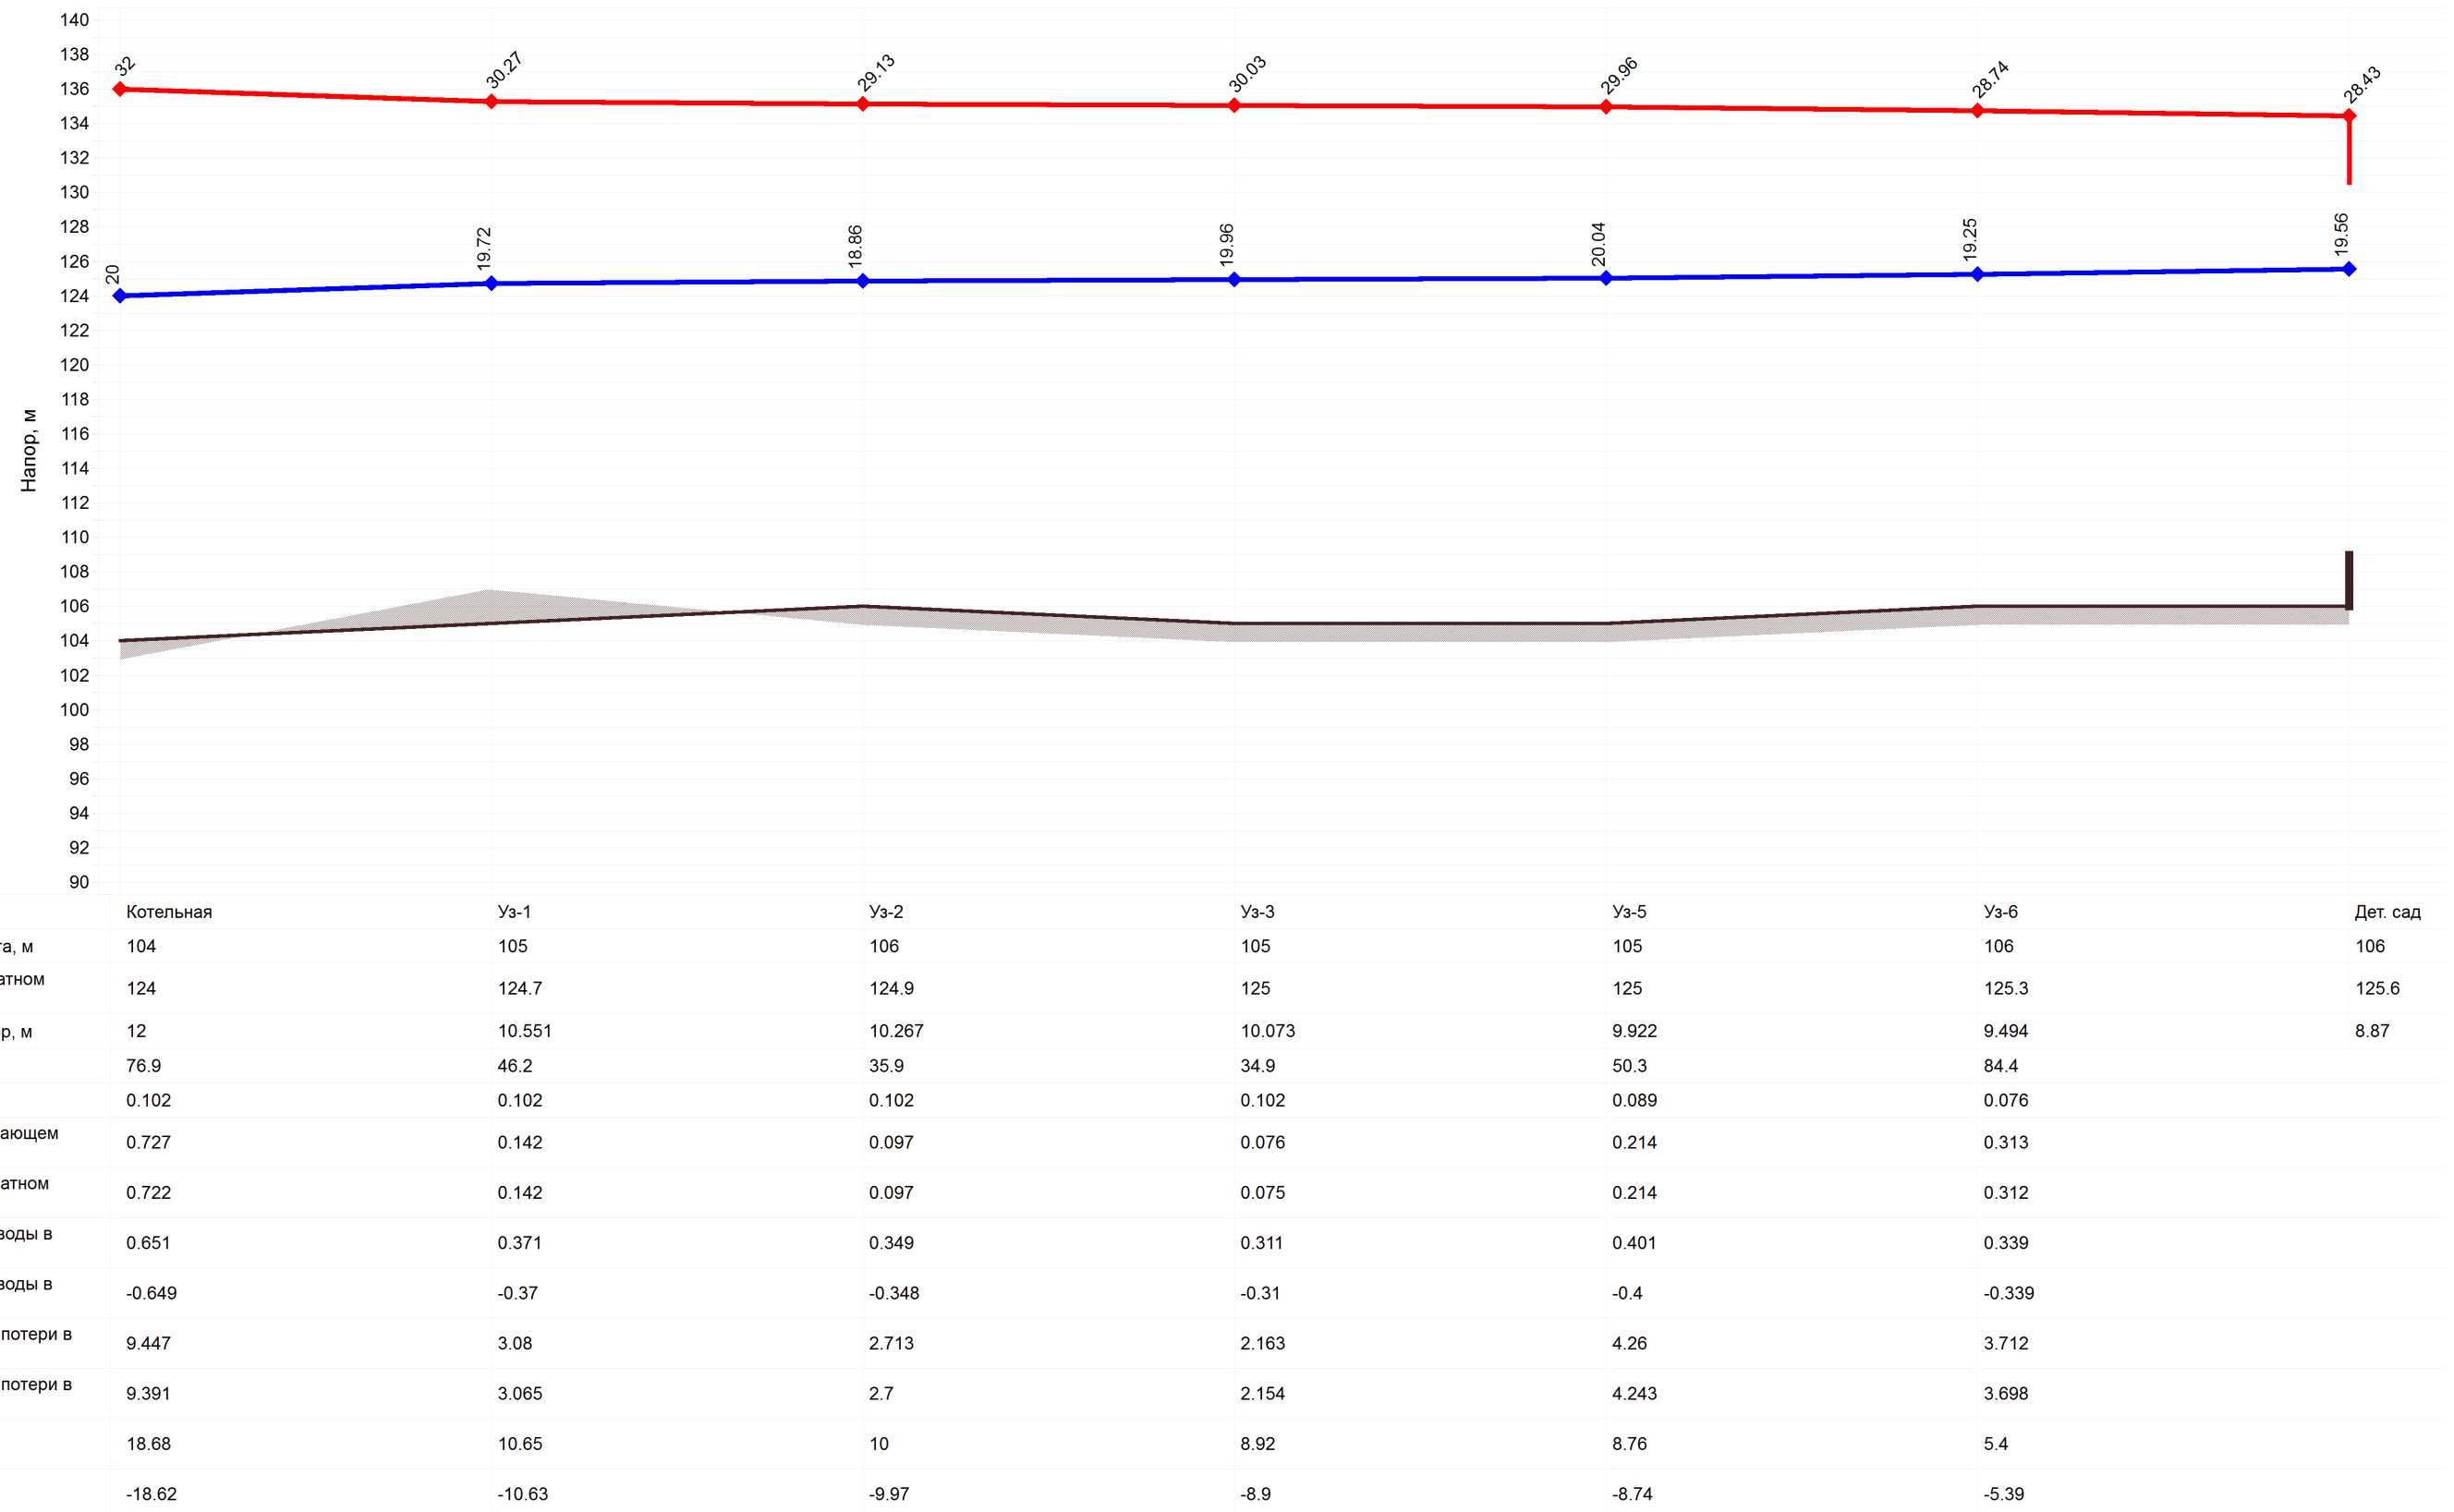


Рисунок 3.8 – Пьезометрический график участка тепловой сети от тепловой котельной до детского сада (существующий режим).

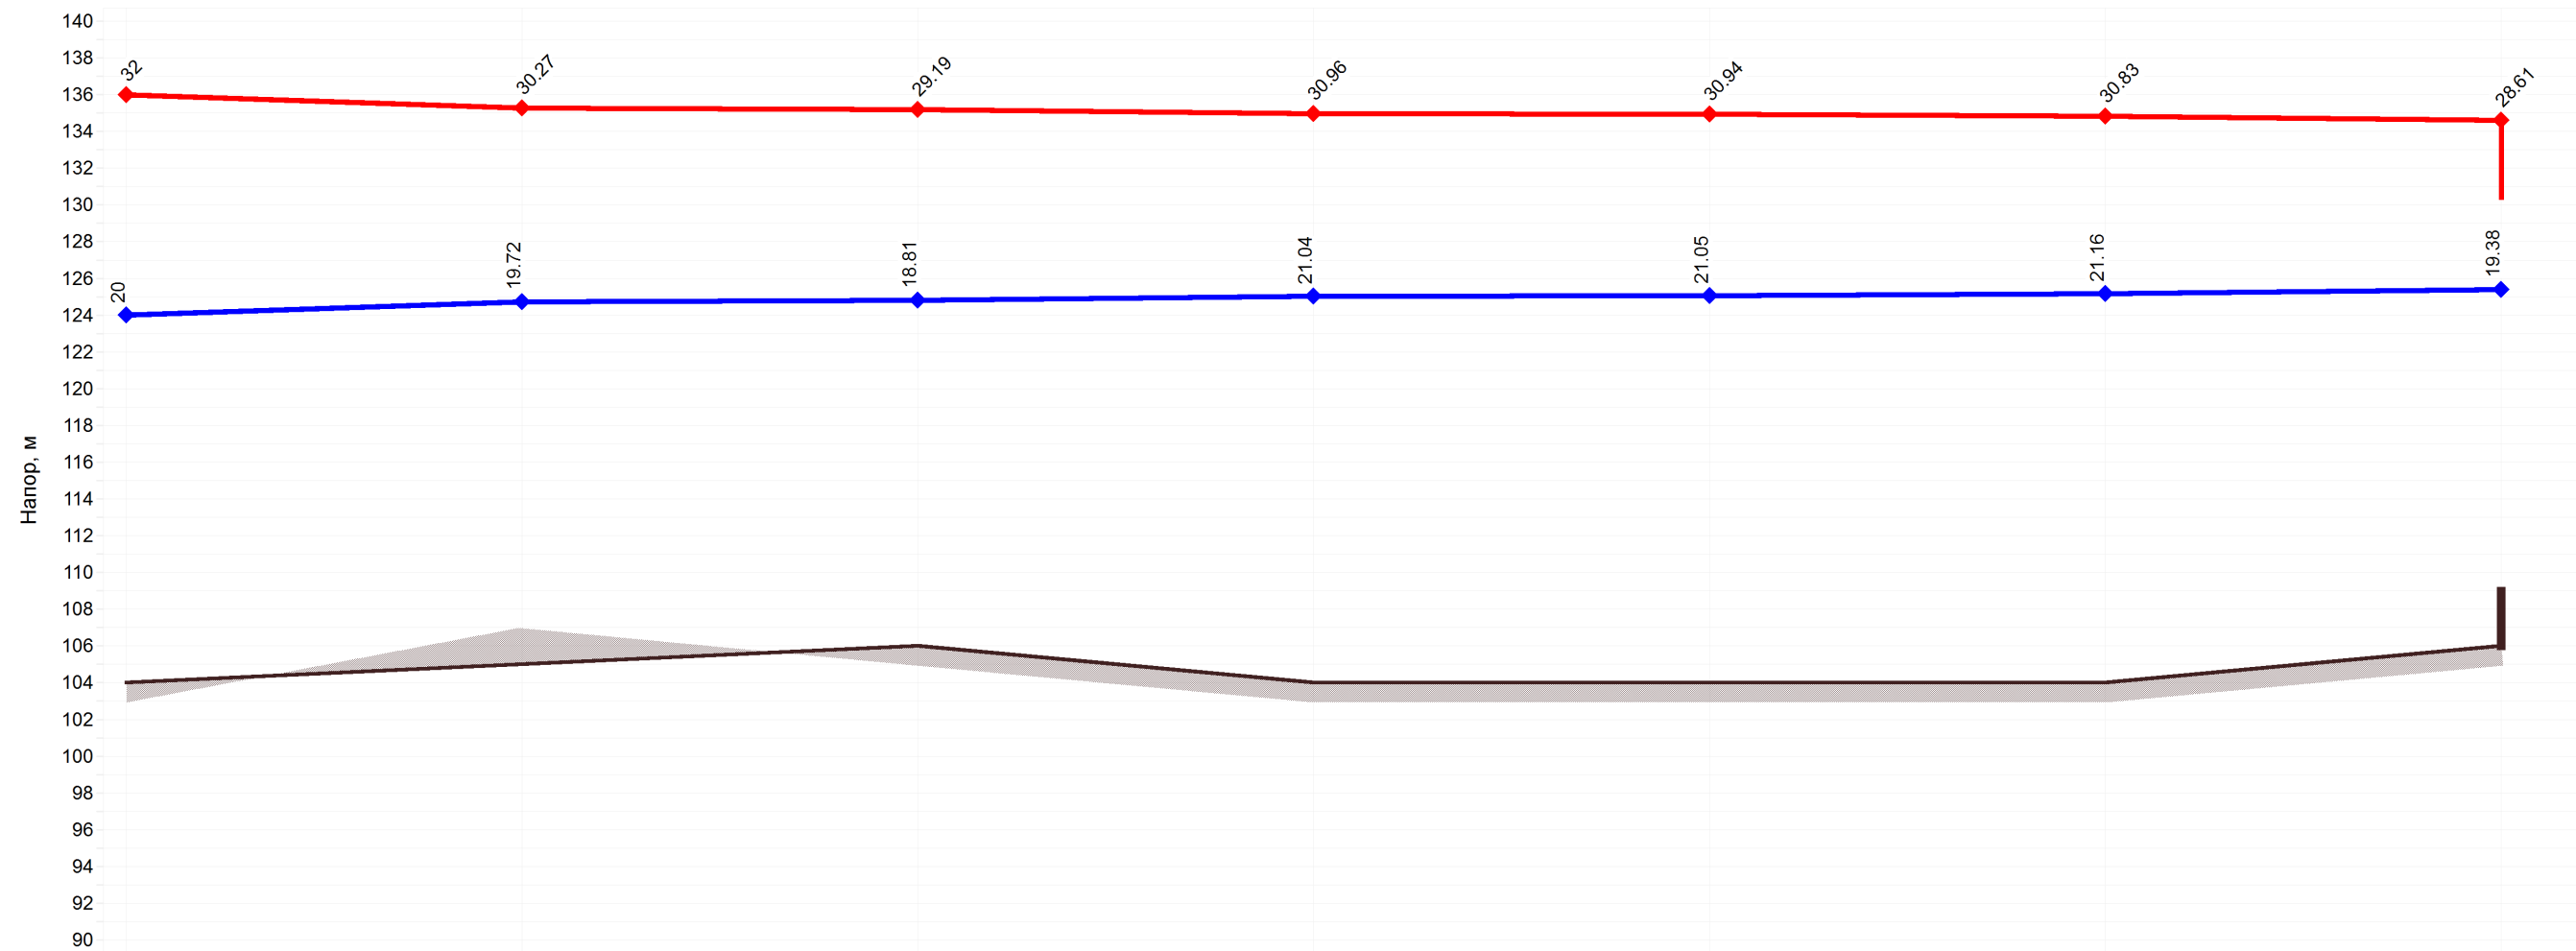


Рисунок 3.9 – Пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до школы (существующий режим).



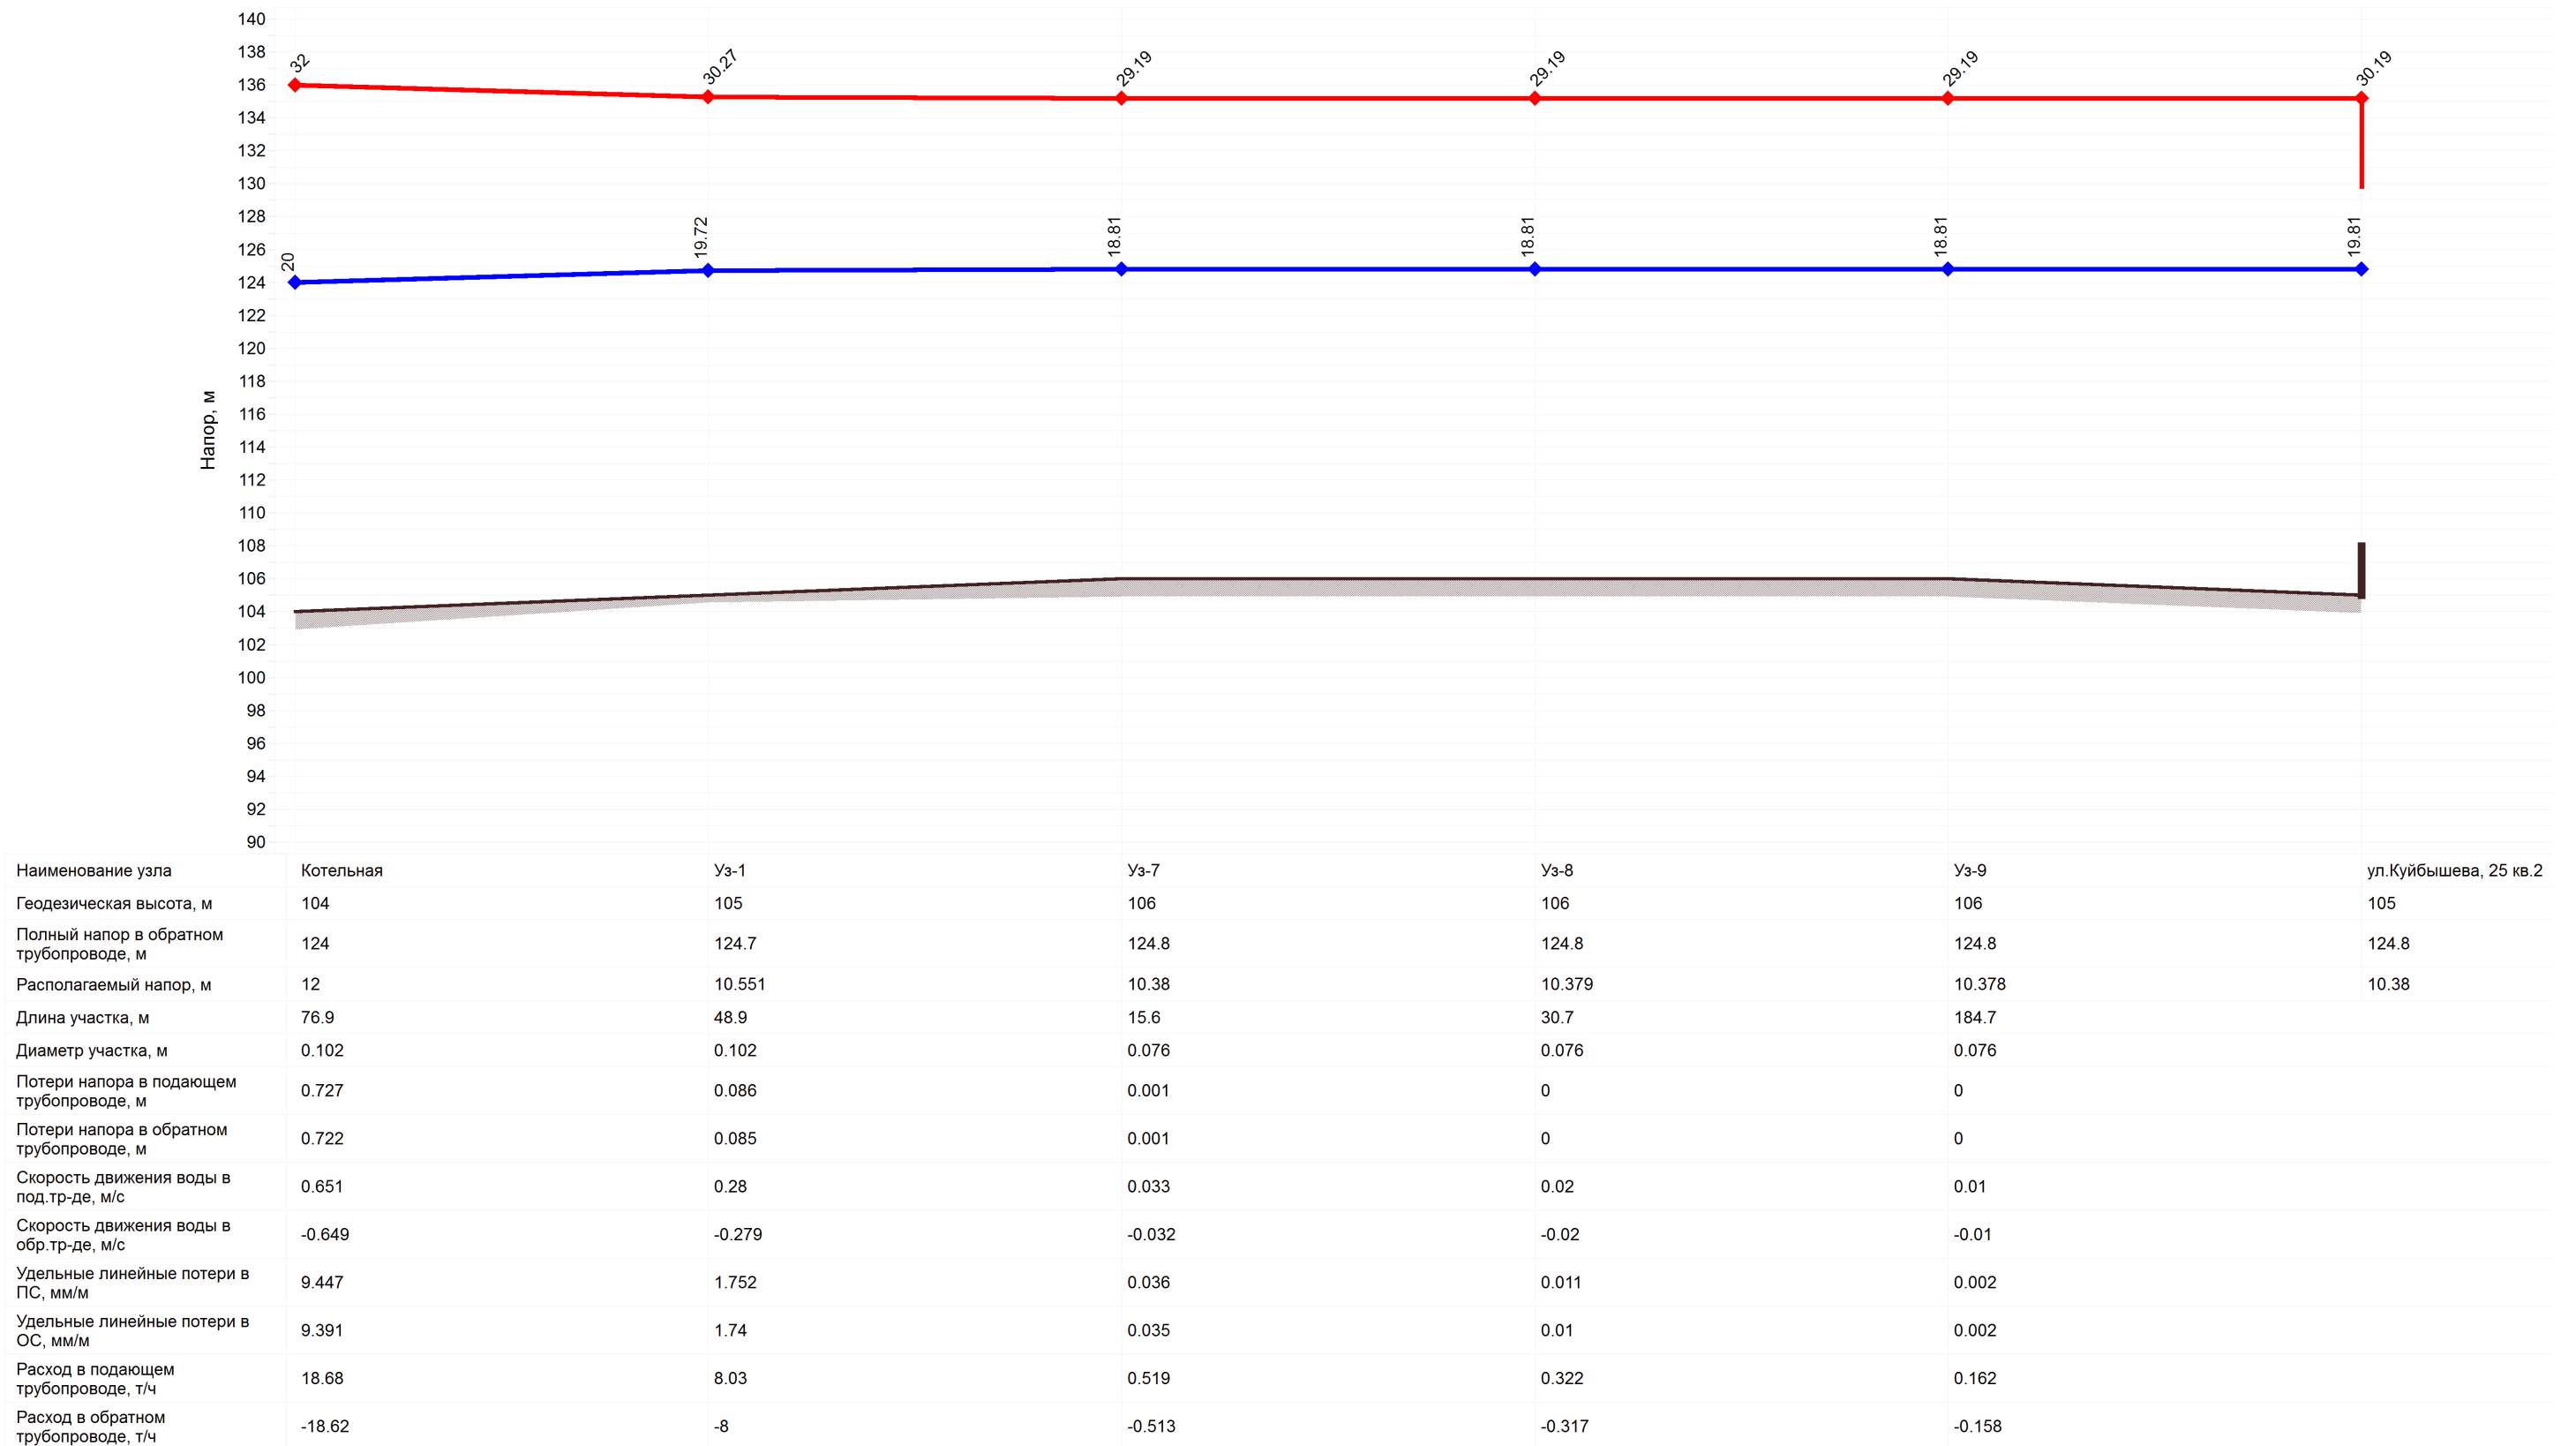


Рисунок 3.10 – Пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до жилого здания №25 по ул. Куйбышева (существующий режим).

После проведения анализа гидравлического расчета существующего режима теплоснабжения было выявлено, что на ряде участков занижены или завышены диаметр трубопроводов, что приводит к не устойчивому режиму работы тепловой сети.


Для решения данной проблемы предлагается перейти на температурный график теплоснабжения  $T_1=95$  °С,  $T_2=70$  °С, выполнить замену участков трубопровода тепловой сети на расчетный диаметр, а также провести регулировку гидравлического режима тепловой сети.

На рисунке 3.11 представлен пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до детского сада (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

На рисунке 3.12 представлен пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до школы (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).


На рисунке 3.13 представлен пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до жилого здания №25 по ул. Куйбышева (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

Также рекомендуется выполнить замену участков тепловой сети, что приведет к значительному улучшению режима теплоснабжения, снижению тепловых потерь и потерь теплоносителя с утечками.

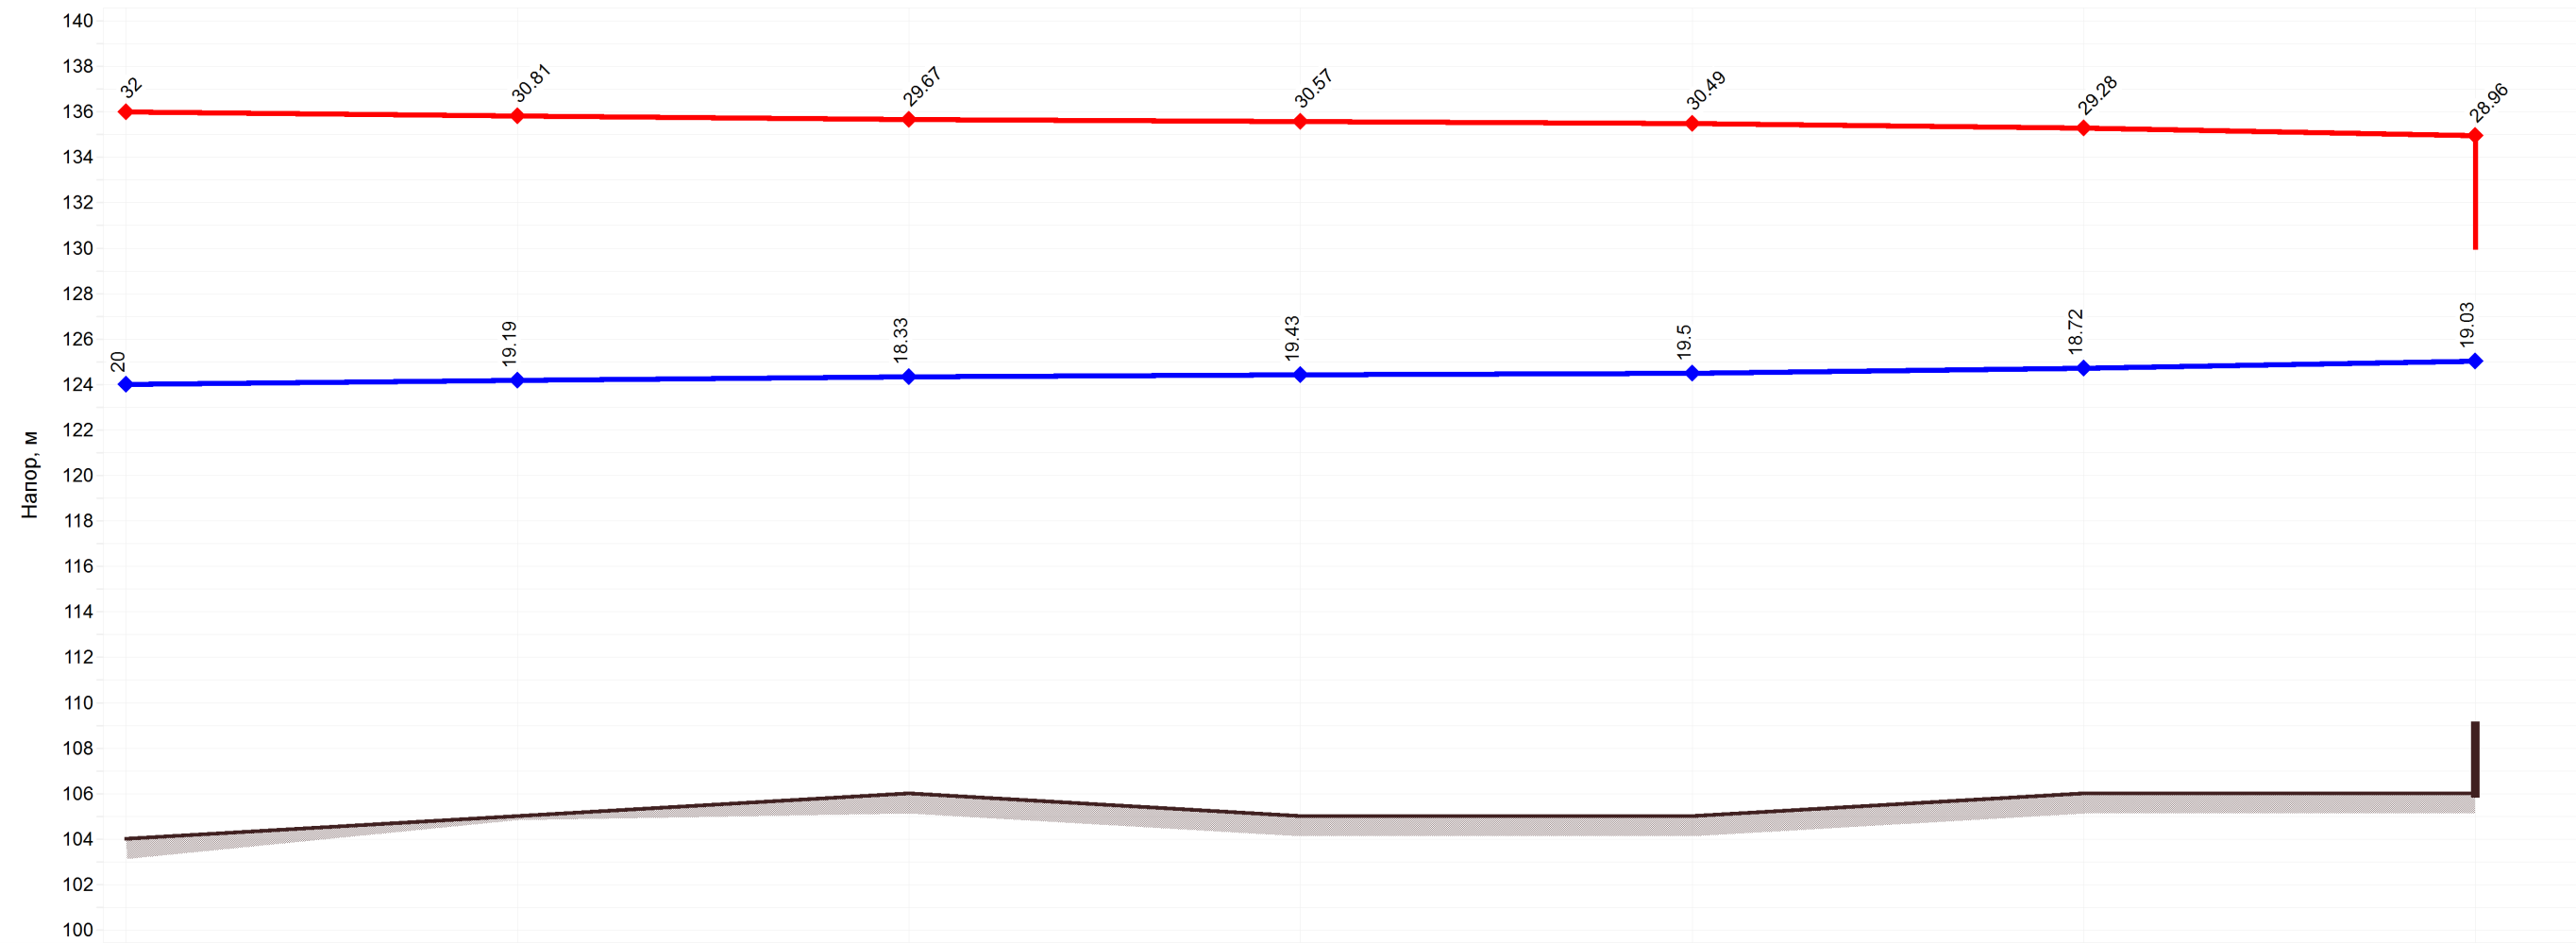

Наименование узла	Котельная	Уз-1	Уз-2	Уз-3	Уз-5	Уз-6	Дет. сад
Геодезическая высота, м	104	105	106	105	105	106	106
Полный напор в обратном трубопроводе, м	124	124.2	124.3	124.4	124.5	124.7	125
Располагаемый напор, м	12	11.617	11.333	11.139	10.988	10.56	9.93
Длина участка, м	76.9	46.2	35.9	34.9	50.3	84.4	
Диаметр участка, м	0.125	0.102	0.102	0.102	0.089	0.076	
Потери напора в подающем трубопроводе, м	0.192	0.142	0.097	0.076	0.214	0.313	
Потери напора в обратном трубопроводе, м	0.191	0.142	0.097	0.075	0.214	0.312	
Скорость движения воды в под.тр-де, м/с	0.434	0.371	0.348	0.311	0.401	0.339	
Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с	-0.432	-0.371	-0.348	-0.31	-0.4	-0.339	
Удельные линейные потери в ПС, мм/м	2.497	3.08	2.712	2.163	4.26	3.712	
Удельные линейные потери в ОС, мм/м	2.483	3.065	2.7	2.154	4.243	3.698	
Расход в подающем трубопроводе, т/ч	18.68	10.65	10	8.92	8.76	5.4	
Расход в обратном трубопроводе, т/ч	-18.63	-10.63	-9.97	-8.9	-8.74	-5.39	

Рисунок 3.11 – Пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до детского сада (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

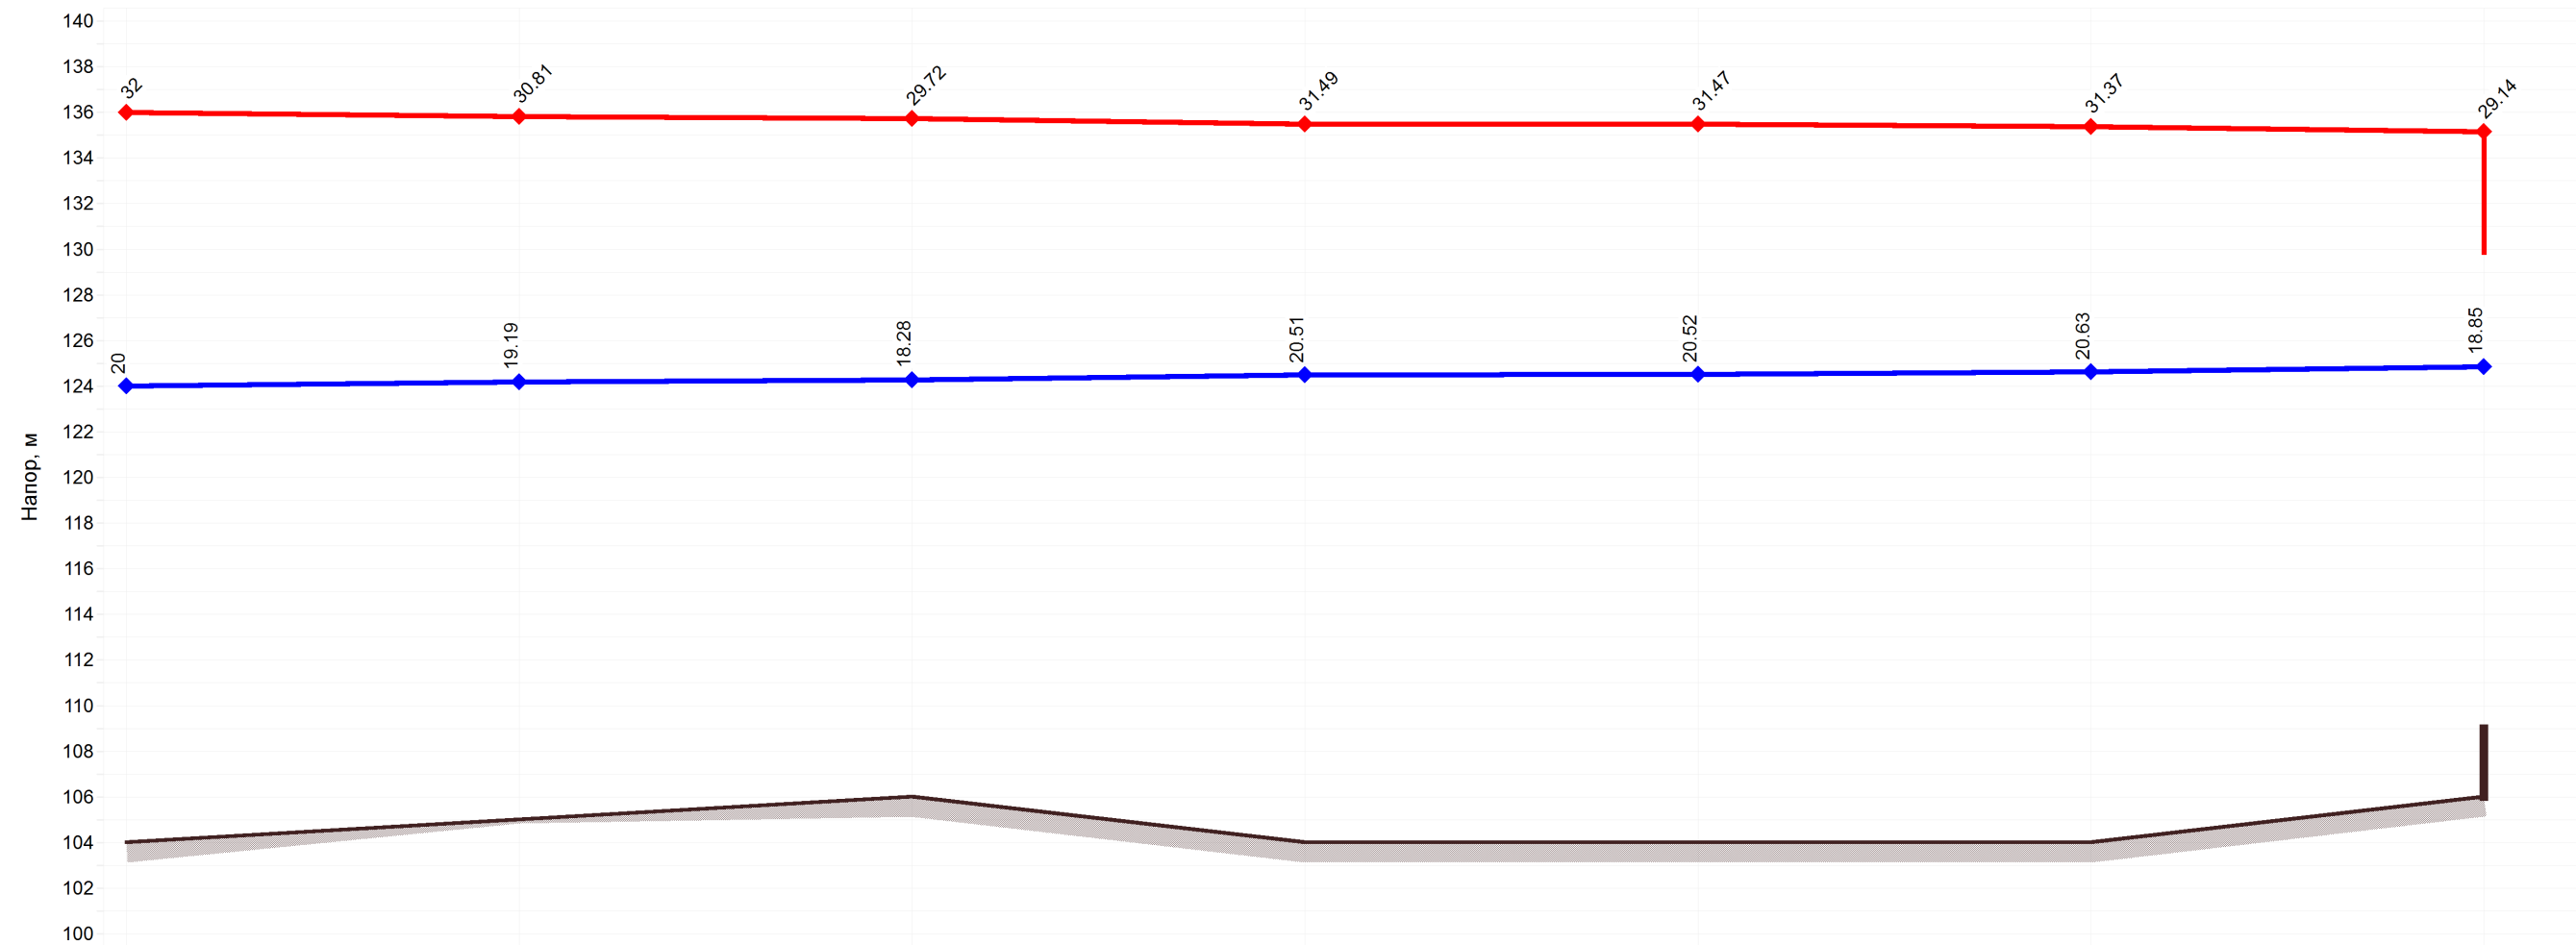

Наименование узла	Котельная	Уз-1	Уз-7	Уз-10	Уз-11	Уз-12	Школа
Геодезическая высота, м	104	105	106	104	104	104	106
Полный напор в обратном трубопроводе, м	124	124.2	124.3	124.5	124.5	124.6	124.9
Располагаемый напор, м	12	11.617	11.446	10.986	10.951	10.738	10.29
Длина участка, м	76.9	48.9	73.8	5.7	37.2	89.6	
Диаметр участка, м	0.125	0.102	0.089	0.089	0.089	0.089	
Потери напора в подающем трубопроводе, м	0.192	0.086	0.231	0.017	0.107	0.222	
Потери напора в обратном трубопроводе, м	0.191	0.085	0.23	0.017	0.107	0.222	
Скорость движения воды в под.тр-де, м/с	0.434	0.28	0.344	0.336	0.329	0.306	
Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с	-0.432	-0.279	-0.343	-0.336	-0.329	-0.305	
Удельные линейные потери в ПС, мм/м	2.497	1.751	3.131	2.998	2.876	2.482	
Удельные линейные потери в ОС, мм/м	2.483	1.741	3.115	2.985	2.863	2.472	
Расход в подающем трубопроводе, т/ч	18.68	8.02	7.51	7.35	7.19	6.68	
Расход в обратном трубопроводе, т/ч	-18.63	-8	-7.49	-7.33	-7.18	-6.67	

Рисунок 3.12 – Пьезометрический график участка сети от тепловой котельной до школы (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

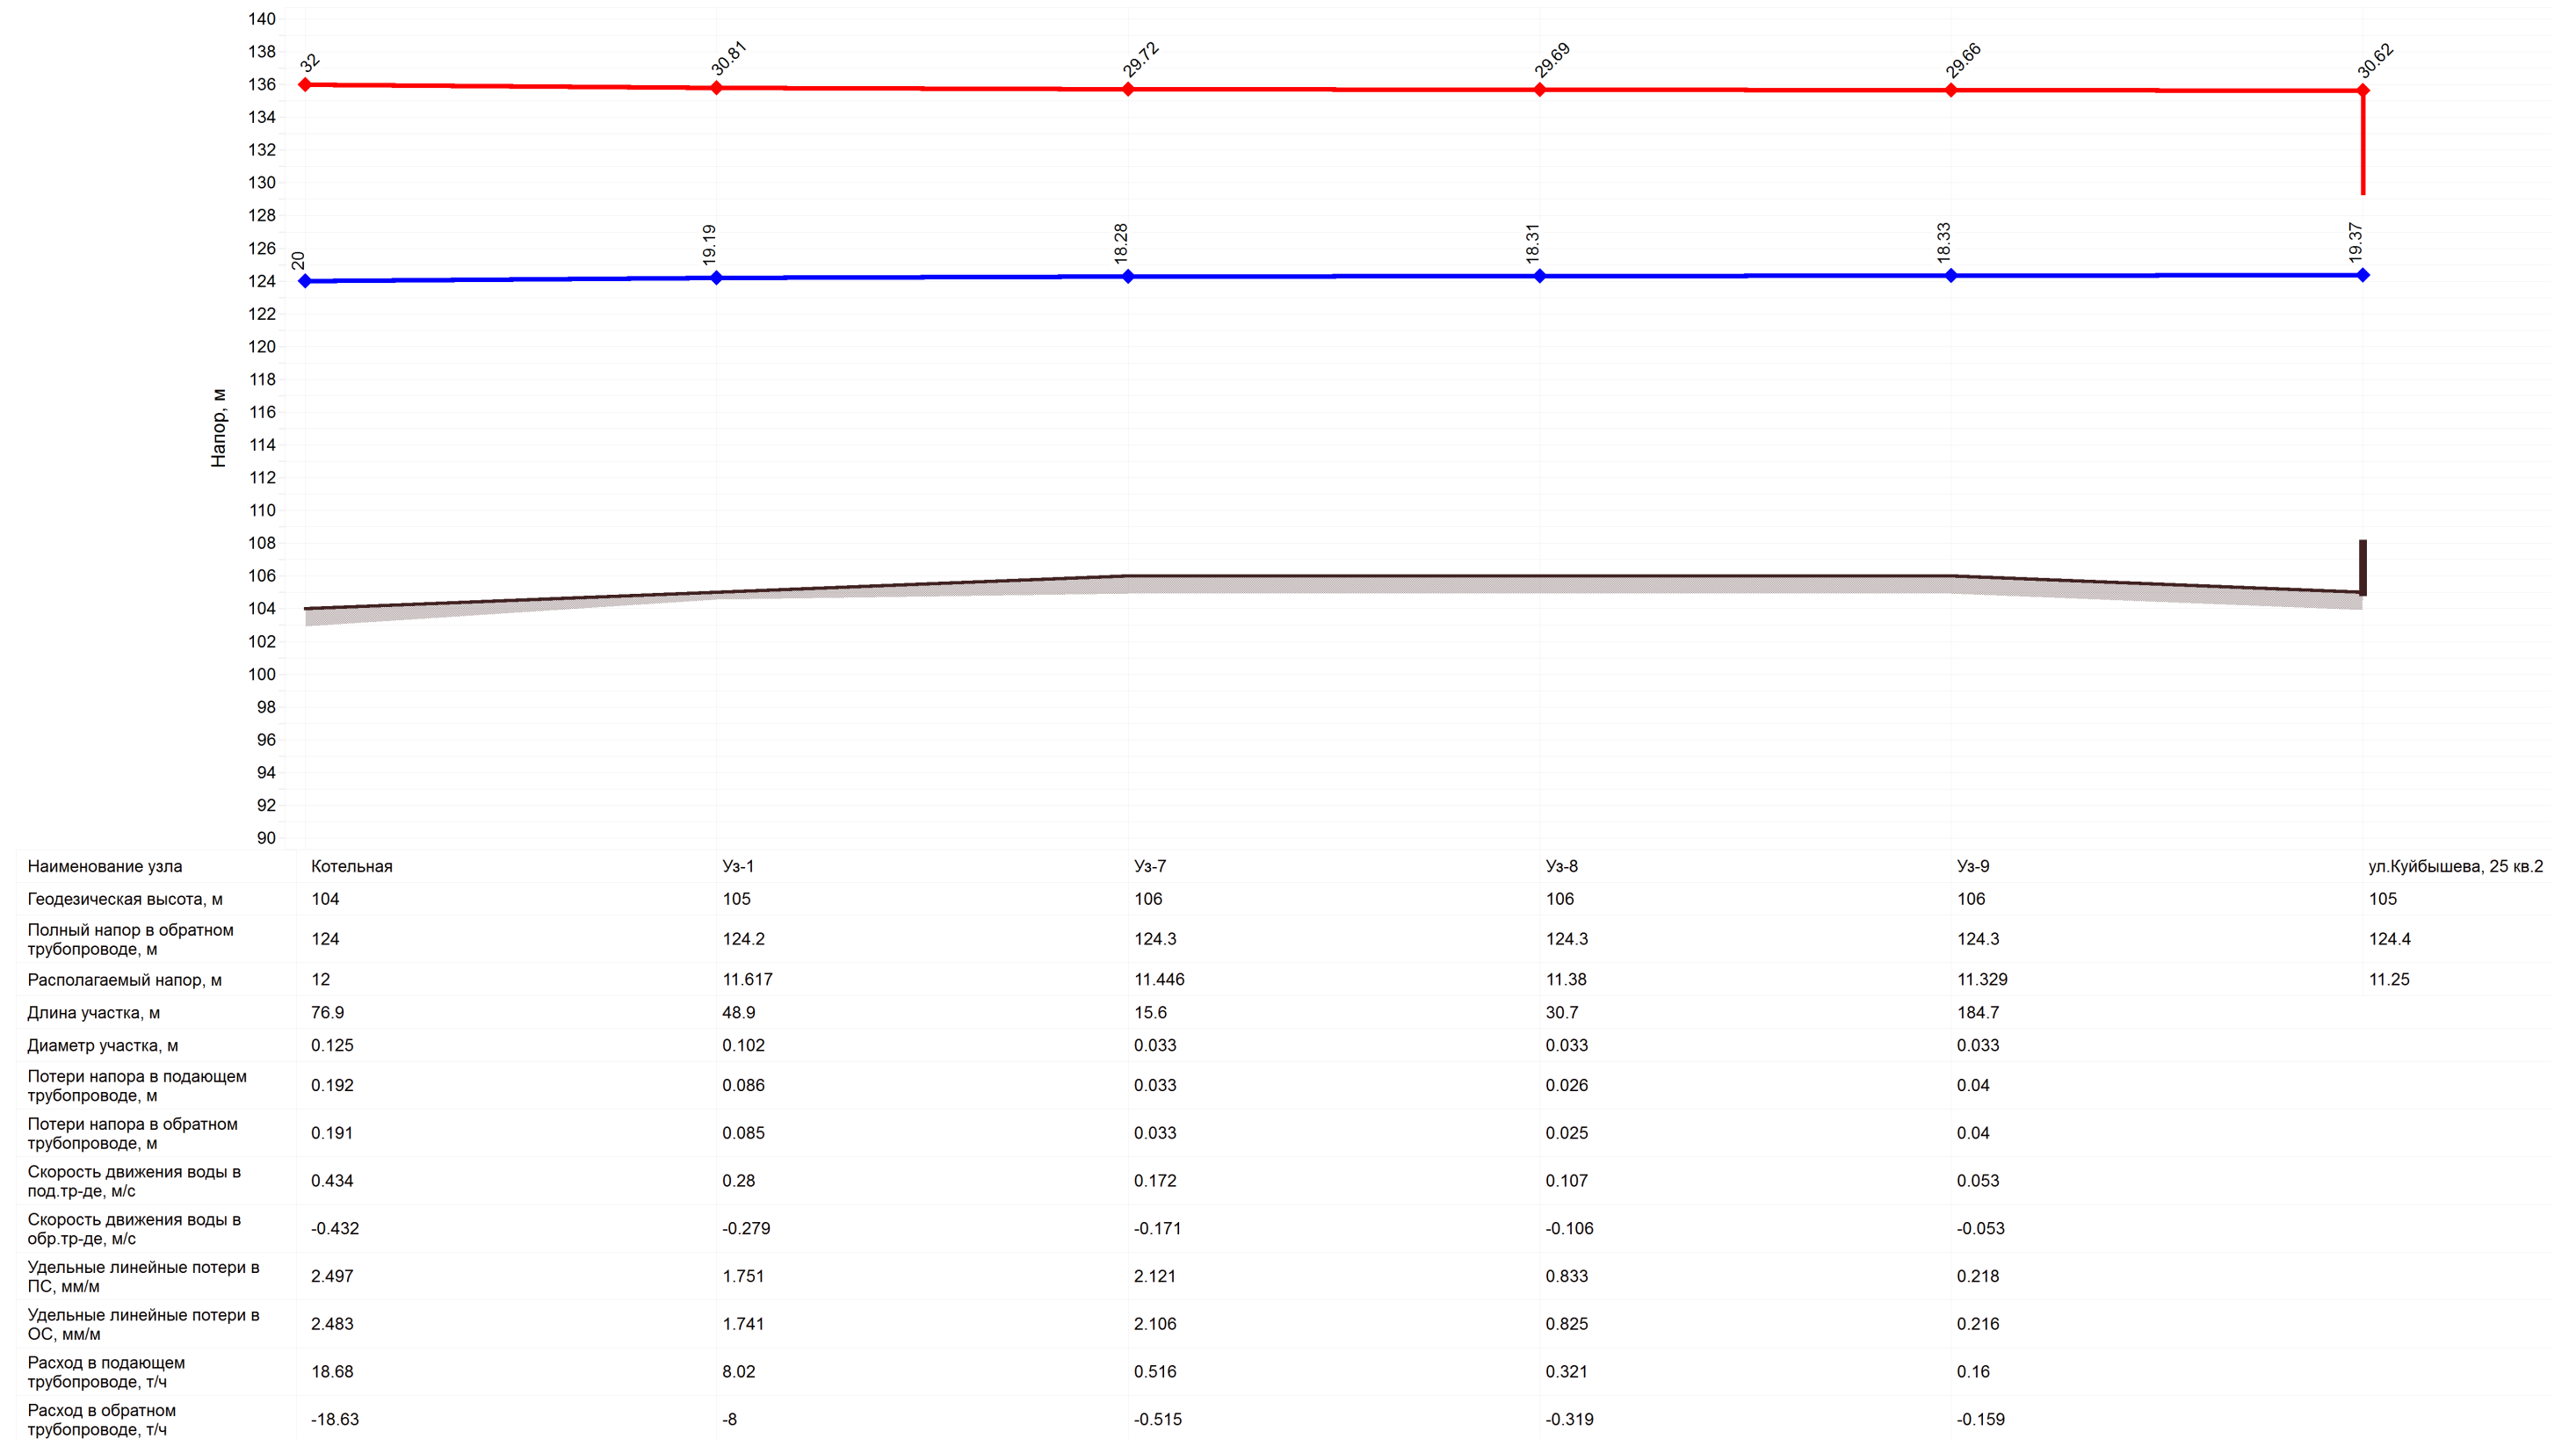


Рисунок 3.13 – Пьезометрический график участка сети

от тепловой котельной до жилого здания №25 по ул. Куйбышева (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


1. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП.
2. Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.
3. Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. – Новосибирск: Наука, 2000. – 350 с.
4. Надежность систем тепловых сетей / А.А. Ионин. – М.: Стройиздат, 1989. – 268 с., ил.
5. Федеральный закон от 23.11.2009 г РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ред. от 28.12.2013 г.
6. Федеральный закон от 27.07.2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
7. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
8. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
9. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
10. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
11. Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
12. СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
13. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
14. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 г. № 171-ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области».
15. Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 г. № 67-ТЭ «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 г. № 171-ТЭ».
16. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
17. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
18. СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

19. СП 89.13330.2012 «Котельная установки».
20. ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».
21. Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов/ В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков, И.Б. Пронина, В.А. Содемзин; – М.:Высш. школа, 1980. – 408 с., ил.

Приложение А  
Существующая схема тепловой сети с. Зубовка



## Приложение А. Существующая схема тепловой сети с. Зубовка

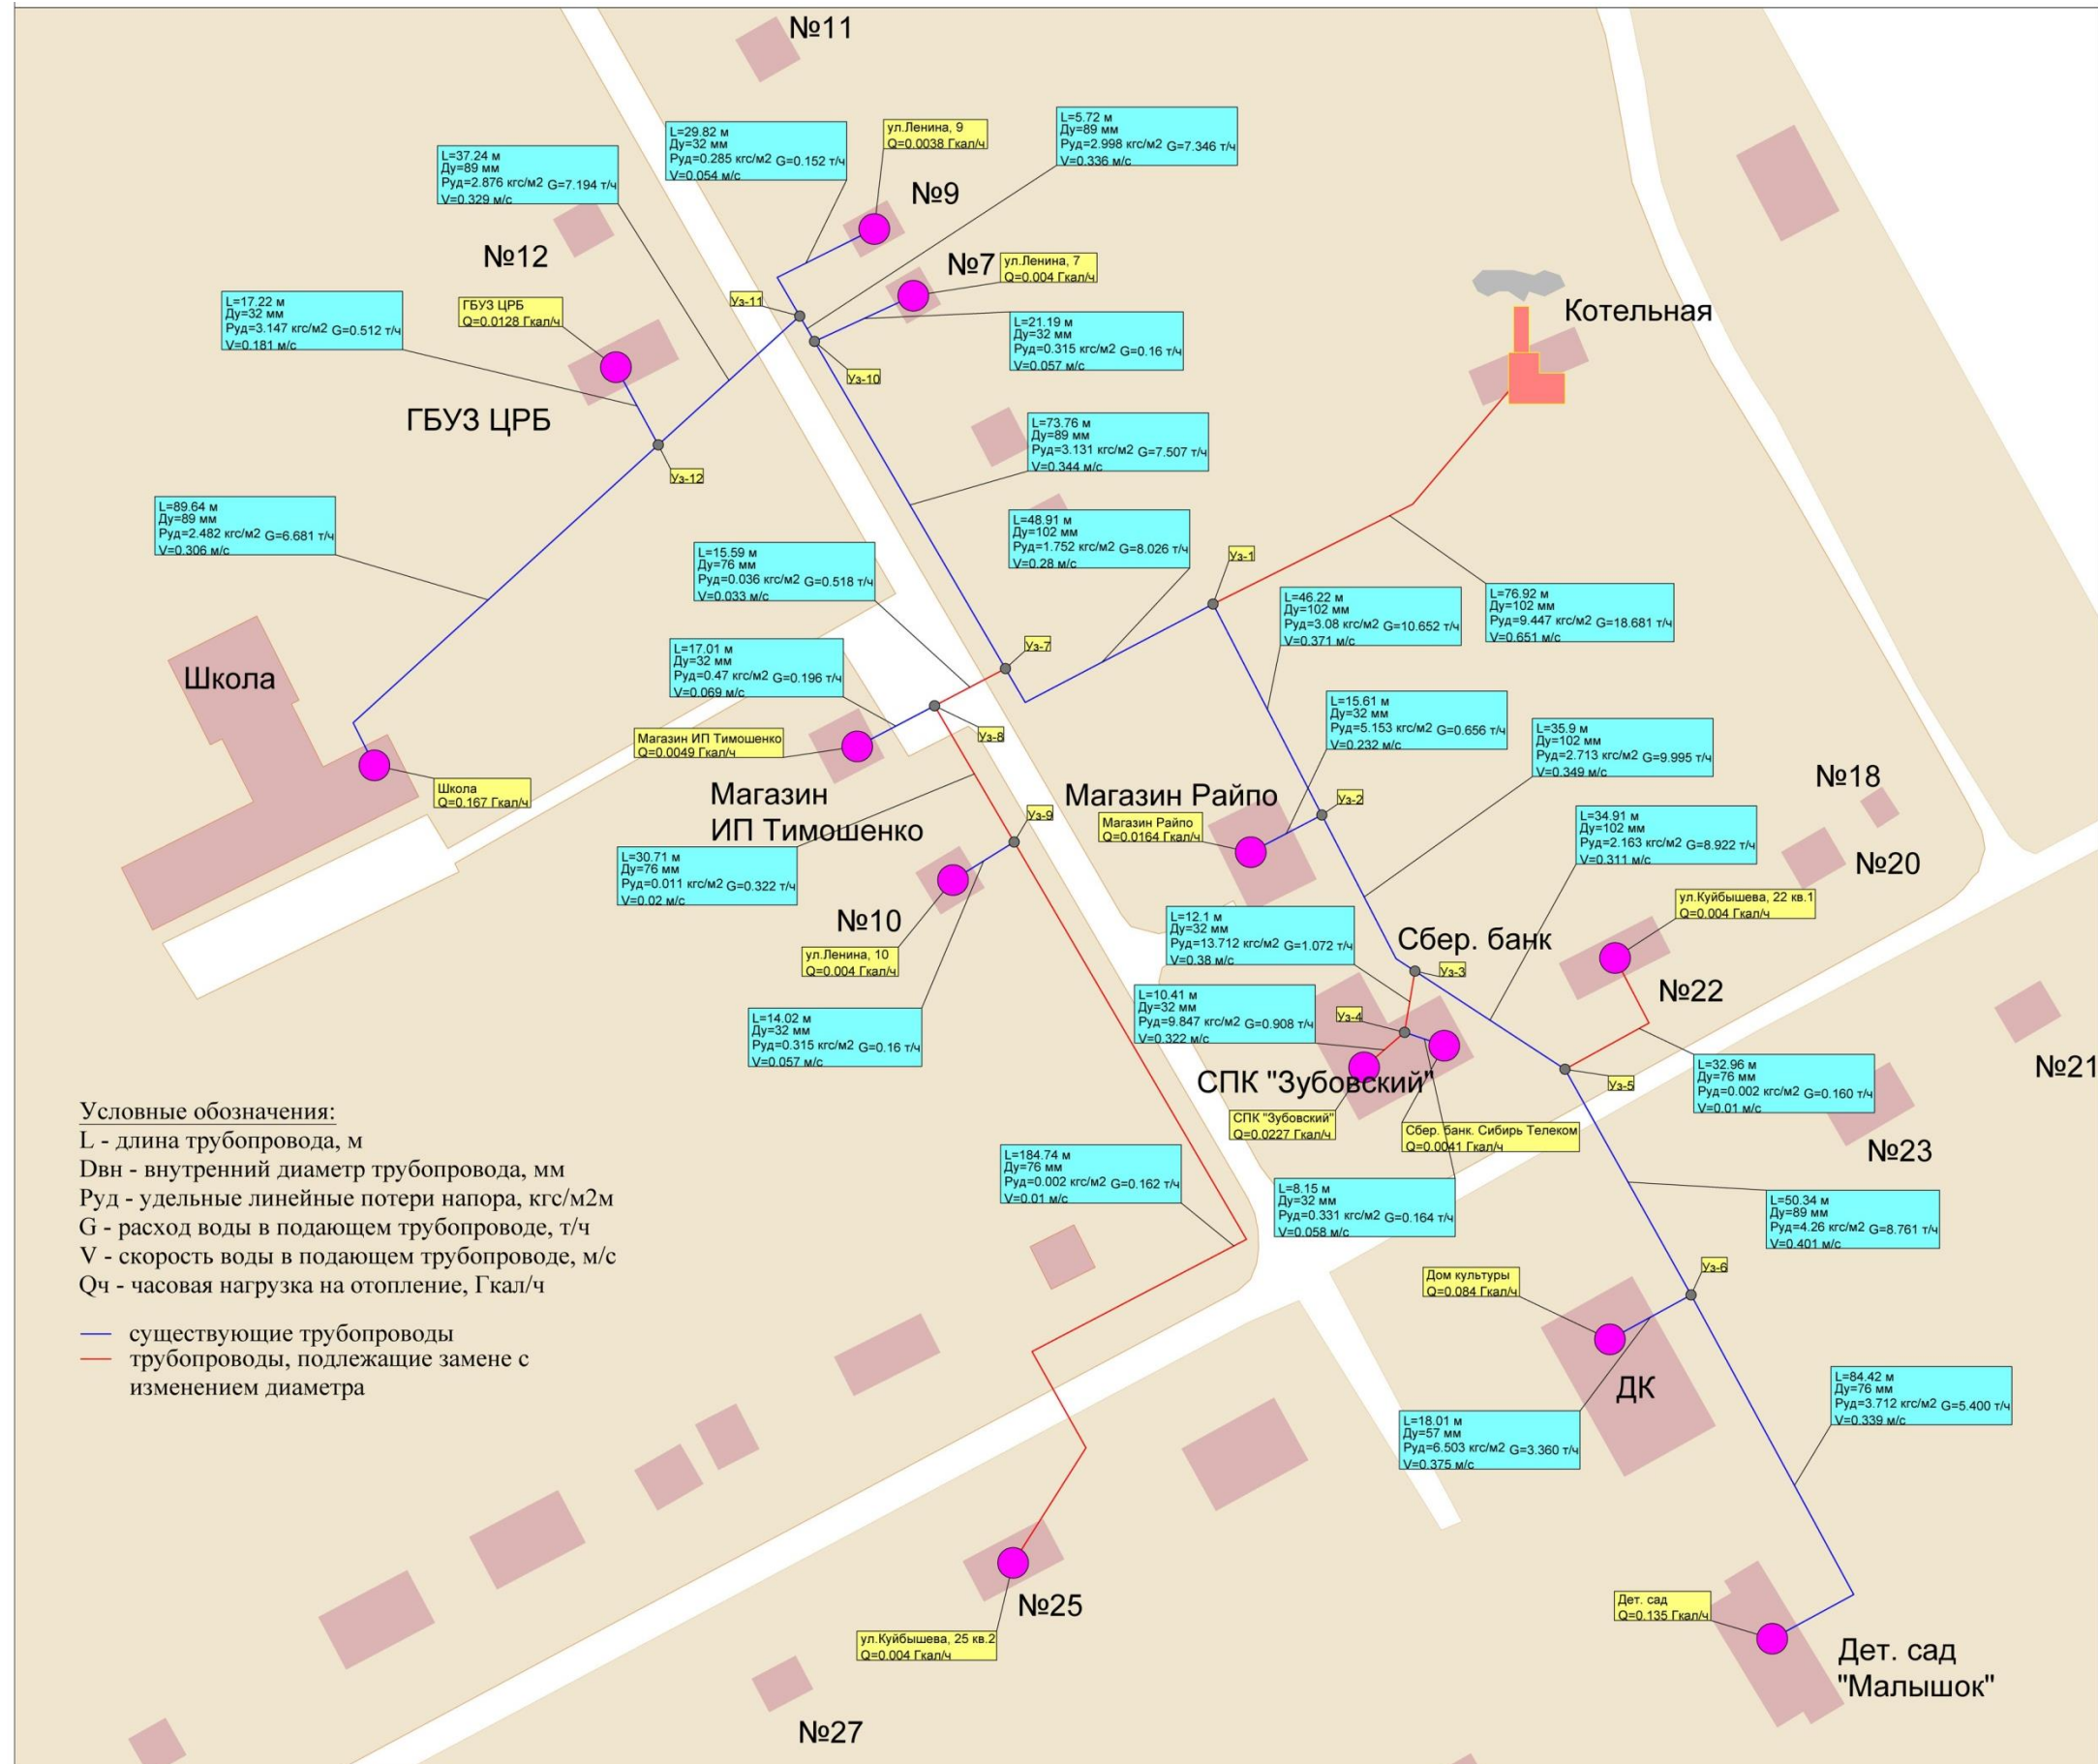


## Приложение Б

Схема тепловой сети с. Зубовка после реконструкции (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).



## Приложение Б. Схема тепловой сети с. Зубовка после реконструкции (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

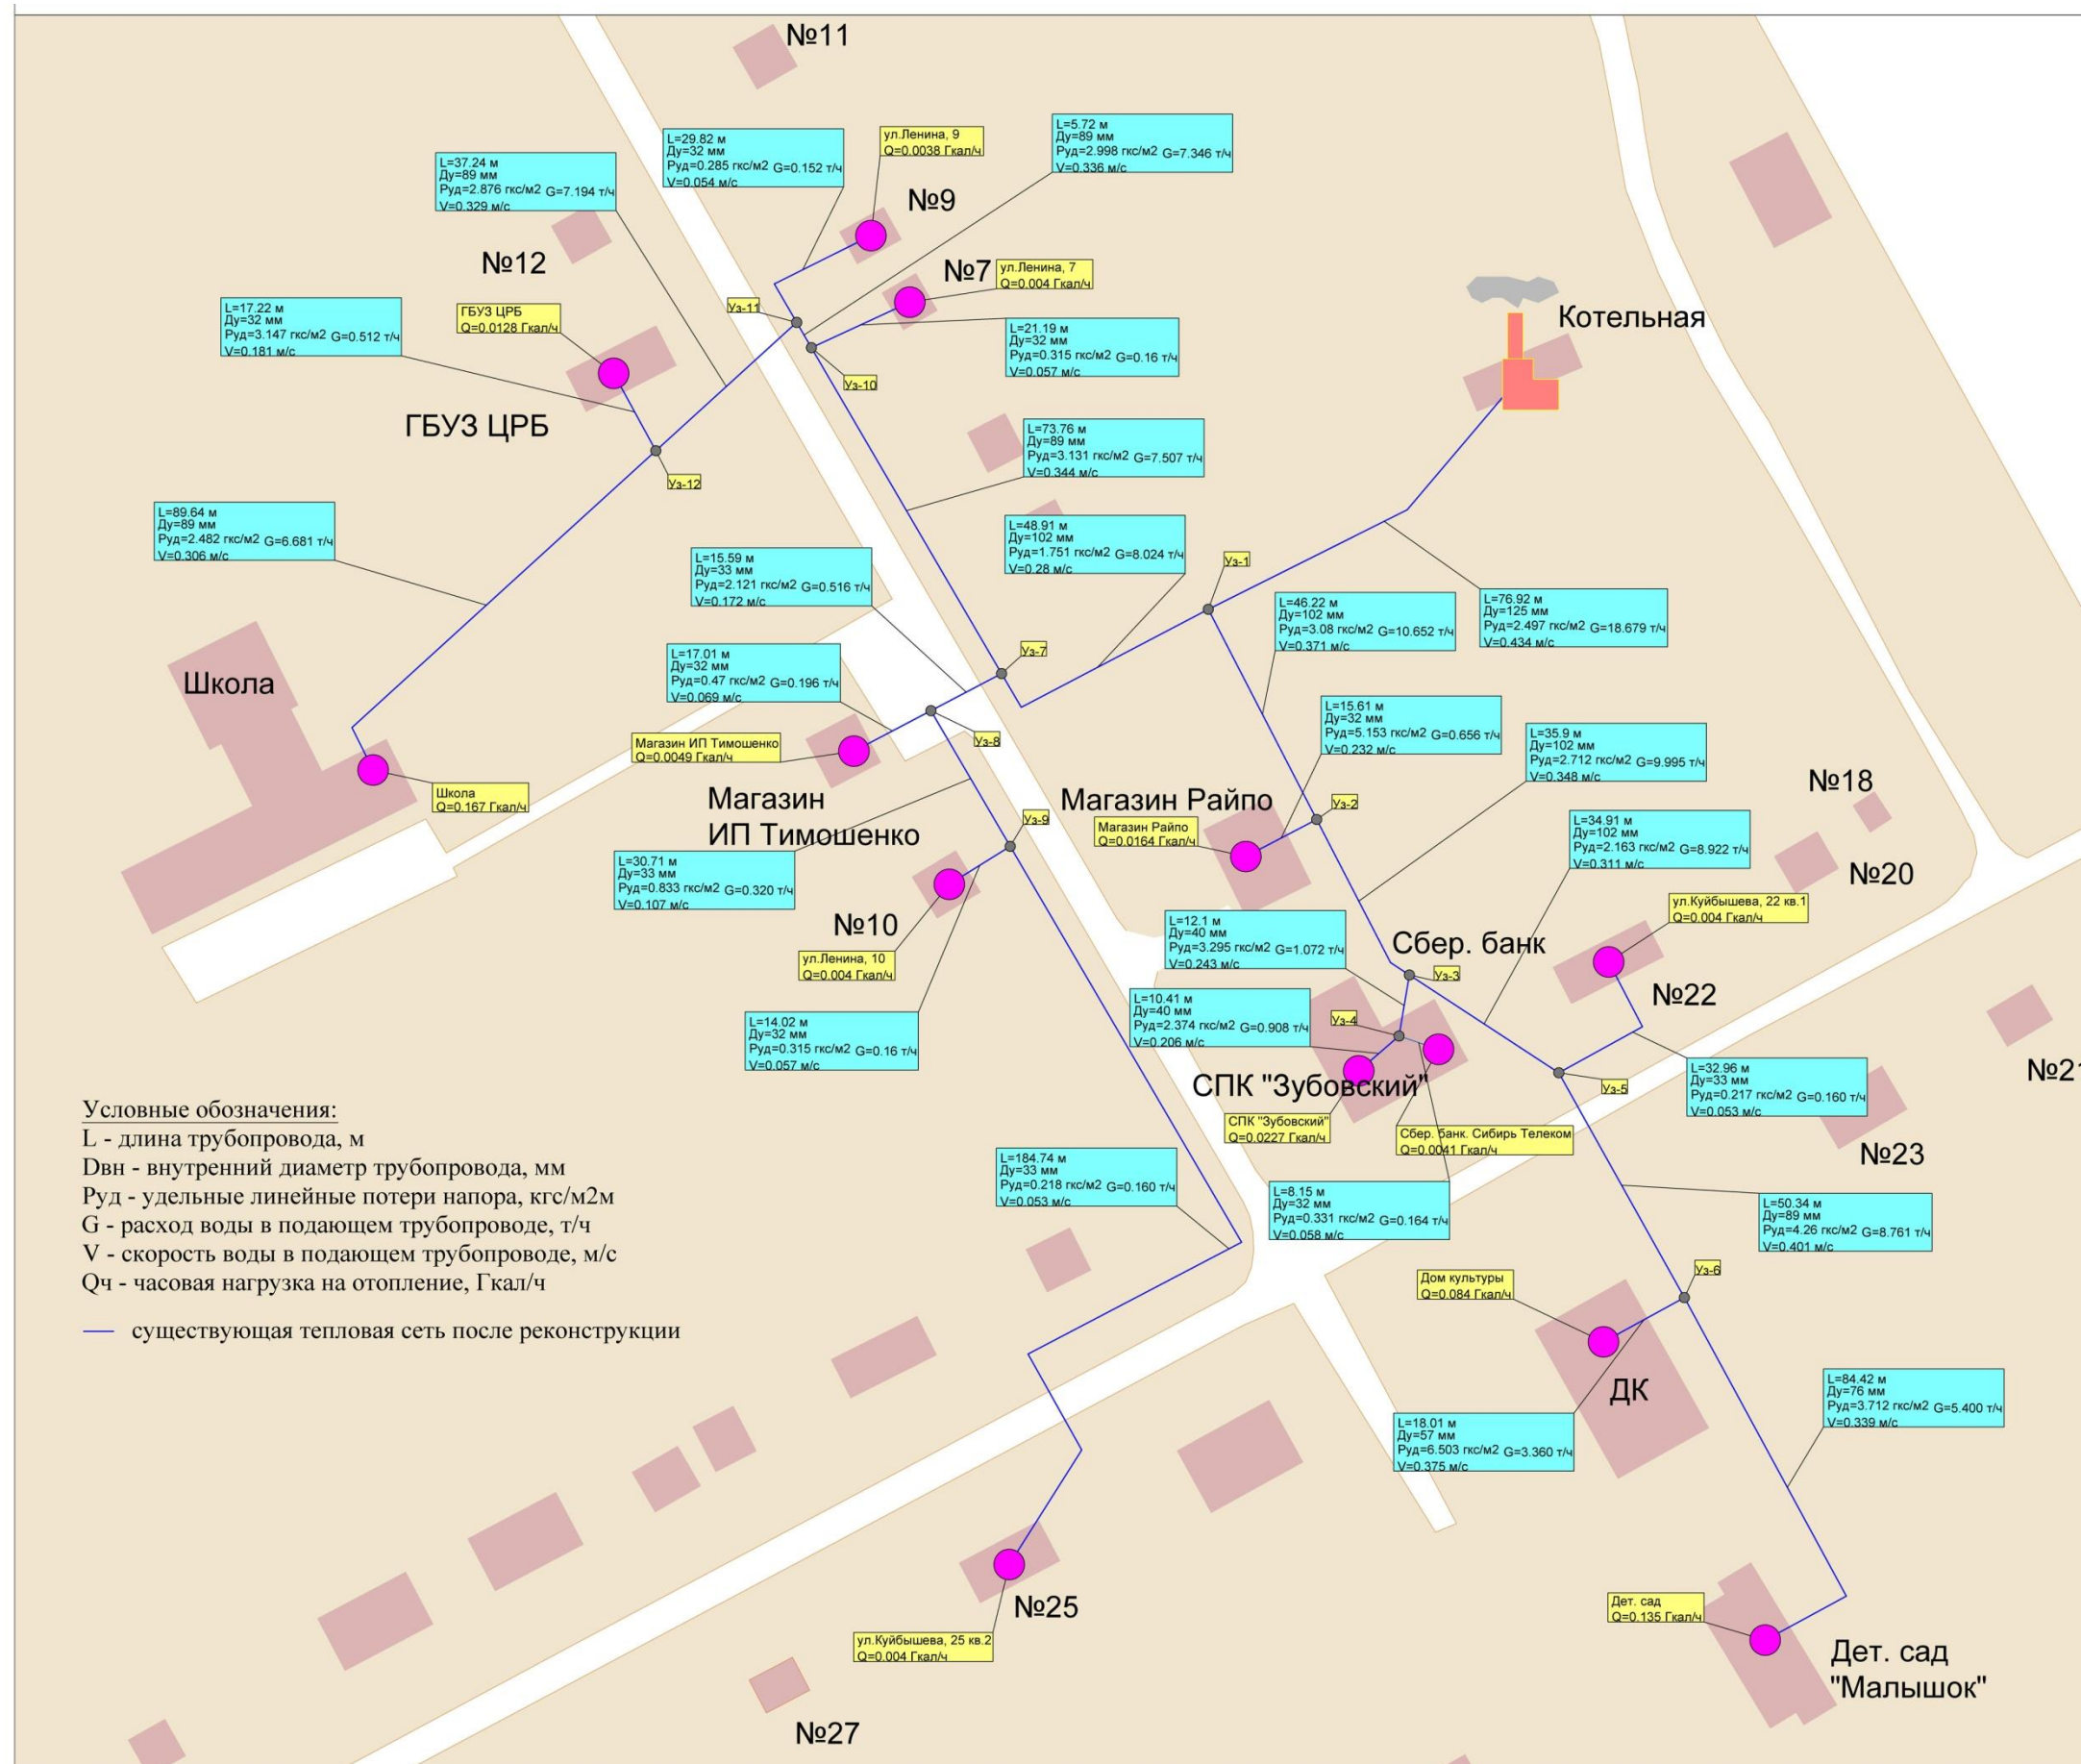

## Приложение В

Сводная таблица гидравлического расчета по потребителям от тепловой котельной  
(существующая схема)

Приложение В. Сводная таблица гидравлического расчета по потребителям от тепловой котельной (существующая схема).

№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Путь, пройденный от источника, м
1	ГБУЗ ЦРБ	Больница	0,0128	0,512	9,56	30,78	21,21	259,8
2	ул. Ленина, 9	Жилой дом	0,0038	0,152	9,87	30,93	21,06	235,1
3	ул. Ленина, 7	Жилой дом	0,004	0,16	9,91	30,95	21,04	220,8
4	ул. Куйбышева, 25, кв.2	Жилой дом	0,004	0,16	10,38	30,19	19,81	356,9
5	ул. Куйбышева, 22, кв.1	Жилой дом	0,004	0,16	9,92	29,96	20,04	226,9
6	Дом культуры	Дом культуры	0,084	3,36	9,26	28,63	19,37	262,3
7	Магазин ИП Тимошенко	Магазин ИП Тимошенко	0,0049	0,196	10,36	29,18	18,82	158,4
8	Детсад	Детсад	0,135	5,4	8,87	28,43	19,56	328,7
9	Магазин Райпо	Магазин Райпо	0,0164	0,656	10,11	29,05	18,94	138,7
10	ул. Ленина, 10	Жилой дом	0,004	0,16	10,37	29,18	18,81	186,1
11	Сбербанк	Сбер. Банк	0,0041	0,164	9,74	29,86	20,13	179,3
12	Школа	Школа	0,167	6,68	9,23	28,61	19,38	332,2
13	СПК «Зубовский»	СПК «Зубовский»	0,0227	0,908	9,54	29,77	20,23	181,6

## Приложение Г

### Сводная таблица гидравлического расчета по потребителям от тепловой котельной после реконструкции

(после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

Приложение Г. Сводная таблица гидравлического расчета по потребителям от тепловой котельной после реконструкции (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Путь, пройденный от источника, м
1	ГБУЗ ЦРБ	Больница	0,0128	0,512	10,63	31,31	20,68	259,8
2	ул. Ленина, 9	Жилой дом	0,0038	0,152	10,93	31,47	20,53	235,1
3	ул. Ленина, 7	Жилой дом	0,004	0,16	10,97	31,48	20,51	220,8
4	ул. Куйбышева, 25 кв.2	Жилой дом	0,004	0,16	11,25	30,62	19,37	356,9
5	ул. Куйбышева, 22 кв.1	Жилой дом	0,004	0,16	10,97	30,49	19,51	226,9
6	Дом культуры	Дом культуры	0,084	3,36	10,33	29,16	18,84	262,3
7	Магазин ИП Тимошенко	Магазин ИП Тимошенко	0,0049	0,196	11,36	29,68	18,32	158,4
8	Детсад	Детсад	0,135	5,4	9,93	28,96	19,03	328,7
9	Магазин Райпо	Магазин Райпо	0,0164	0,656	11,17	29,59	18,41	138,7
10	ул. Ленина, 10	Жилой дом	0,004	0,16	11,32	29,66	18,34	186,1
11	Сбербанк	Сбербанк	0,0041	0,164	11,05	30,53	19,47	179,3
12	Школа	Школа	0,167	6,68	10,29	29,14	18,85	332,2
13	СПК «Зубовский»	СПК «Зубовский»	0,0227	0,908	11,01	30,5	19,49	181,6

Приложение Д  
Сводная таблица гидравлического расчета  
по участкам от тепловой котельной (существующая схема)



## Приложение Д. Сводная таблица гидравлического расчета по участкам от тепловой котельной (существующая схема).

№ п/п	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Вид прокладки тепловой сети	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Потери напора в подающем трубопроводе, м	Потери напора в обратном трубопроводе, м	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч	Температура в начале участка под.тр-да, °С	Температура в конце участка под.тр-да, °С	Температура в начале участка обр.тр-да, °С	Температура в конце участка обр.тр-да, °С
1	Уз-5	ул. Куйбышева, 25, кв.1	32,96	0,076	Подземная бесканальная	0,1604	-0,1594	0	0	0,002	0,002	0,01	0	0	1910,5	684,23	73,9	61,99	40,08	35,79
2	Уз-5	Уз-6	50,34	0,089	Подземная бесканальная	8,7618	-8,7441	0,214	0,214	4,26	4,243	0,401	0,001	0,001	3152,14	1351,06	73,9	73,54	48,1	47,95
3	Уз-6	Дом культуры	18,01	0,057	Подземная бесканальная	3,3601	-3,3545	0,117	0,117	6,503	6,481	0,375	0	0	916,1	393,63	73,54	73,27	48,68	48,56
4	Уз-6	Детсад	84,42	0,076	Подземная бесканальная	5,4009	-5,3904	0,313	0,312	3,712	3,698	0,339	0,001	0,001	4893,85	2083,13	73,54	72,63	48,2	47,81
5	Котельная	Уз-1	76,92	0,102	Подземная бесканальная	18,681	-18,6249	0,727	0,722	9,447	9,391	0,651	0,002	0,002	5297,22	2267,15	75	74,72	46,69	46,56
6	Уз-1	Уз-7	48,91	0,102	Подземная бесканальная	8,0269	-8,0002	0,086	0,085	1,752	1,74	0,28	0,001	0,001	3363,68	1426,03	74,72	74,3	45,82	45,64
7	Уз-7	Уз-10	73,76	0,089	Подземная бесканальная	7,5073	-7,4886	0,231	0,23	3,131	3,115	0,344	0,001	0,001	4560,15	1968,23	74,3	73,69	47,27	47
8	Уз-7	Уз-8	15,59	0,076	Подземная бесканальная	0,5186	-0,5126	0,001	0,001	0,036	0,035	0,033	0	0	892,22	322,77	74,3	72,58	29,22	28,59
9	Уз-10	Уз-11	5,72	0,089	Подземная бесканальная	7,3461	-7,3301	0,017	0,017	2,998	2,985	0,336	0	0	356,15	152,72	73,69	73,64	47,38	47,36
10	Уз-10	ул. Ленина, 7	21,19	0,032	Подземная бесканальная	0,16	-0,1597	0,007	0,007	0,315	0,314	0,057	0	0	858,37	343,9	73,69	68,33	44,92	42,76
11	Уз-11	ул. Ленина, 9	29,82	0,032	Подземная бесканальная	0,1521	-0,1517	0,008	0,008	0,285	0,284	0,054	0	0	1208,67	463,66	73,64	65,69	42,91	39,85
12	Уз-11	Уз-12	37,24	0,089	Подземная бесканальная	7,194	-7,1784	0,107	0,107	2,876	2,863	0,329	0,001	0,001	2320,06	994,1	73,64	73,32	47,68	47,54
13	Уз-12	Школа	89,64	0,089	Подземная бесканальная	6,6814	-6,6679	0,222	0,222	2,482	2,472	0,306	0,001	0,001	5583,43	2384,13	73,32	72,48	48,08	47,73
14	Уз-12	ГБУЗ ЦРБ	17,22	0,032	Подземная бесканальная	0,512	-0,5111	0,054	0,054	3,147	3,136	0,181	0	0	697,82	295,62	73,32	71,96	47,68	47,1
15	Уз-8	Магазин ИП Тимошенко	17,01	0,032	Подземная бесканальная	0,196	-0,1957	0,008	0,008	0,47	0,468	0,069	0	0	577,53	281,8	72,58	69,63	45,91	44,47
16	Уз-8	Уз-9	30,71	0,076	Подземная бесканальная	0,3224	-0,3171	0	0	0,011	0,01	0,02	0	0	1483,57	557,26	72,58	67,98	21,57	19,81
17	Уз-9	ул. Куйбышева, 22 кв.2	184,74	0,076	Подземная бесканальная	0,162	-0,1577	0	0	0,002	0,002	0,01	0,002	0,002	7822,4	953,6	67,98	19,7	7,63	1,58
18	Уз-9	ул. Ленина, 10	14,02	0,032	Подземная бесканальная	0,16	-0,1597	0,004	0,004	0,315	0,314	0,057	0	0	417,23	216,81	67,98	65,37	42,66	41,3
19	Уз-1	Уз-2	46,22	0,102	Подземная бесканальная	10,6526	-10,6262	0,142	0,142	3,08	3,065	0,371	0,001	0,001	3178,68	1369,33	74,72	74,42	47,6	47,47
20	Уз-2	Уз-3	35,9	0,102	Подземная бесканальная	9,9956	-9,9722	0,097	0,097	2,713	2,7	0,349	0,001	0,001	2481,71	1061,86	74,42	74,17	47,65	47,55
21	Уз-2	Магазин Райпо	15,61	0,032	Подземная бесканальная	0,656	-0,6549	0,08	0,08	5,153	5,136	0,232	0	0	638	273,99	74,42	73,45	48,82	48,4
22	Уз-3	Уз-5	34,91	0,102	Подземная бесканальная	8,9229	-8,9027	0,076	0,075	2,163	2,154	0,311	0,001	0,001	2409,34	1030,9	74,17	73,9	47,73	47,61
23	Уз-3	Уз-4	12,1	0,032	Подземная бесканальная	1,0721	-1,0702	0,166	0,165	13,712	13,665	0,38	0	0	493,74	211,72	74,17	73,71	48,18	47,98
24	Уз-4	Сбербанк	8,15	0,032	Подземная бесканальная	0,164	-0,1637	0,003	0,003	0,331	0,329	0,058	0	0	332,74	139,33	73,71	71,68	47,47	46,62
25	Уз-4	Столовая	10,41	0,032	Подземная бесканальная	0,908	-0,9065	0,103	0,102	9,847	9,814	0,322	0	0	425,01	182,17	73,71	73,24	48,66	48,46

## Приложение Е

### Сводная таблица гидравлического расчета

по участкам от тепловой котельной после реконструкции

(после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

Приложение Е. Сводная таблица гидравлического расчета по участкам от тепловой котельной после реконструкции (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

№ п/п	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Вид прокладки тепловой сети	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч	Потери напора в подающем трубопроводе, м	Потери напора в обратном трубопроводе, м	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч	Температура в начале участка под.тр-да, °С	Температура в конце участка под.тр-да, °С	Температура в начале участка обр.тр-да, °С	Температура в конце участка обр.тр-да, °С
1	Уз-5	ул. Куйбышева, 25 кв.1	32,96	0,033	Подземная бесканальная	0,1601	-0,1597	0,007	0,007	0,217	0,216	0,053	0	0	946,46	382,68	93,8	87,89	64,36	61,96
2	Уз-5	Уз-6	50,34	0,089	Подземная бесканальная	8,7618	-8,7441	0,214	0,214	4,26	4,243	0,401	0,001	0,001	3839,32	1643,86	93,8	93,36	67,71	67,52
3	Уз-6	Дом культуры	18,01	0,057	Подземная бесканальная	3,3601	-3,3545	0,117	0,117	6,503	6,481	0,375	0	0	1126,93	484,17	93,36	93,03	68,43	68,29
4	Уз-6	Дет. сад	84,42	0,076	Подземная бесканальная	5,4009	-5,3904	0,313	0,312	3,712	3,698	0,339	0,001	0,001	6017,25	2562,5	93,36	92,25	67,82	67,34
5	Котельная	Уз-1	76,92	0,125	Подземная бесканальная	18,6794	-18,6265	0,192	0,191	2,497	2,483	0,434	0,002	0,002	4071,07	1743,38	95	94,78	66,33	66,24
6	Уз-1	Уз-7	48,91	0,102	Подземная бесканальная	8,0248	-8,0023	0,086	0,085	1,751	1,741	0,28	0,001	0,001	4048,7	1720,43	94,78	94,28	65,49	65,28
7	Уз-7	Уз-10	73,76	0,089	Подземная бесканальная	7,5073	-7,4886	0,231	0,23	3,131	3,115	0,344	0,001	0,001	5574,21	2395,32	94,28	93,54	66,66	66,34
8	Уз-7	Уз-8	15,59	0,033	Подземная бесканальная	0,5165	-0,5146	0,033	0,033	2,121	2,106	0,172	0	0	443,59	174,66	94,28	93,42	53,58	53,24
9	Уз-10	Уз-11	5,72	0,089	Подземная бесканальная	7,3461	-7,3301	0,017	0,017	2,998	2,985	0,336	0	0	433,43	185,86	93,54	93,48	66,81	66,78
10	Уз-10	ул. Ленина, 7	21,19	0,032	Подземная бесканальная	0,16	-0,1597	0,007	0,007	0,315	0,314	0,057	0	0	1066,06	428,57	93,54	86,87	63,55	60,87
11	Уз-11	ул. Ленина, 9	29,82	0,032	Подземная бесканальная	0,1521	-0,1517	0,008	0,008	0,285	0,284	0,054	0	0	1501,11	579,18	93,48	83,6	60,96	57,14
12	Уз-11	Уз-12	37,24	0,089	Подземная бесканальная	7,194	-7,1784	0,107	0,107	2,876	2,863	0,329	0,001	0,001	2823,47	1209,91	93,48	93,08	67,18	67,01
13	Уз-12	Школа	89,64	0,089	Подземная бесканальная	6,6814	-6,6679	0,222	0,222	2,482	2,472	0,306	0,001	0,001	6795,51	2902,69	93,08	92,07	67,67	67,24
14	Уз-12	ГБУЗ ЦРБ	17,22	0,032	Подземная бесканальная	0,512	-0,5111	0,054	0,054	3,147	3,136	0,181	0	0	866,73	367,37	93,08	91,39	67,14	66,42
15	Уз-8	Магазин ИП Тимошенко	17,01	0,032	Подземная бесканальная	0,196	-0,1957	0,008	0,008	0,47	0,468	0,069	0	0	784,13	354,66	93,42	89,42	65,57	63,76
16	Уз-8	Уз-9	30,71	0,033	Подземная бесканальная	0,3205	-0,319	0,026	0,025	0,833	0,825	0,107	0	0	802,8	325,64	93,42	90,91	48,36	47,34
17	Уз-9	ул. Куйбышева, 22 кв.2	184,74	0,033	Подземная бесканальная	0,1604	-0,1594	0,04	0,04	0,218	0,216	0,053	0	0	4570,92	1489,17	90,91	62,41	44,08	34,74
18	Уз-9	ул. Ленина, 10	14,02	0,032	Подземная бесканальная	0,16	-0,1597	0,004	0,004	0,315	0,314	0,057	0	0	611,71	284,31	90,91	87,09	63,72	61,94
19	Уз-1	Уз-2	46,22	0,102	Подземная бесканальная	10,6523	-10,6265	0,142	0,142	3,08	3,065	0,371	0,001	0,001	3826,03	1645,84	94,78	94,42	67,29	67,13
20	Уз-2	Уз-3	35,9	0,102	Подземная бесканальная	9,9954	-9,9725	0,097	0,097	2,712	2,7	0,348	0,001	0,001	2982,84	1276,58	94,42	94,12	67,36	67,23
21	Уз-2	Магазин Райпо	15,61	0,032	Подземная бесканальная	0,656	-0,6549	0,08	0,08	5,153	5,136	0,232	0	0	792,89	340	94,42	93,21	68,58	68,06
22	Уз-3	Уз-5	34,91	0,102	Подземная бесканальная	8,9226	-8,903	0,076	0,075	2,163	2,154	0,311	0,001	0,001	2896,54	1239,27	94,12	93,8	67,42	67,28
23	Уз-3	Уз-4	12,1	0,04	Подземная бесканальная	1,0721	-1,0702	0,04	0,04	3,295	3,284	0,243	0	0	367,93	158,18	94,12	93,78	68,2	68,05
24	Уз-4	Сбербанк	8,15	0,032	Подземная бесканальная	0,164	-0,1637	0,003	0,003	0,331	0,329	0,058	0	0	414,69	173,59	93,78	91,25	67,03	65,97
25	Уз-4	Столовая	10,41	0,04	Подземная бесканальная	0,908	-0,9065	0,025	0,025	2,374	2,366	0,206	0	0	317,53	136,26	93,78	93,43	68,76	68,61

## Приложение Ж

Установка дроссельных шайб после реконструкции тепловой сети с. Зубовка  
(после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

Приложение Ж. Установка дроссельных шайб после реконструкции тепловой сети с. Зубовка (после перекладки участков тепловой сети и перехода на температурный график 95/70 °С).

№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт	Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм	Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт
1	ГБУЗ ЦРБ	Больница	4,645	1	0	0
2	ул. Ленина, 9	Жилой дом	5,632	1	0	0
3	ул. Ленина, 7	Жилой дом	3,089	1	0	0
4	ул. Куйбышева, 25 кв.2	Жилой дом	3,017	1	0	0
5	ул. Куйбышева, 22 кв.1	Жилой дом	3,089	1	0	0
6	Дом культуры	Дом культуры	12,066	1	0	0
7	Магазин ИП Тимошенко	Магазин ИП Тимошенко	3,923	1	0	0
8	Детсад	Детсад	15,592	1	0	0
9	Магазин Райпо	Магазин Райпо	5,139	1	0	0
10	ул. Ленина, 10	Жилой дом	3	1	0	0
11	Сбербанк	Сбербанк	3,15	1	0	0
12	Школа	Школа	17,039	1	0	0
13	СПК «Зубовский»	СПК «Зубовский»	6,086	1	0	0

Приложение И  
Сводная таблица гидравлического расчета по источнику  
теплоснабжения с. Зубовка

Приложение И. Сводная таблица гидравлического расчета по источнику теплоснабжения с. Зубовка.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наименование источника	Котельная с. Зубовка
2	Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С	95
3	Расчетная температура наружного воздуха, °С	-38
6	Давление в подающем тр-де, м	32
7	Давление в обратном тр-де, м	20
8	Расчетный располагаем. напор на выходе из источника, м	12
9	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	0,4667
10	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,521
11	Расход сетевой воды на СО, т/ч	18,67
12	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч	20,84
13	Расход воды на подпитку, т/ч	0,04
14	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч	0,02
15	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч	0,02
16	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,0233